

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°063-25 SU37

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
OT N° : 694- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE () :** JICAMARCA
N° MUESTRA () :** M-1
TIPO DE MUESTRA () :** AFIRMADO / BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

COD. MUESTRA : 151-AG-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-05-30
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-03
REALIZADO POR : DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 21.7 **Método de compactación: :** ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 7.5 **Método de Preparación: :** C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 12% **Peso-Sobrecarga (lbf): :** 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió ☐ ASTM D2216 **Limites de Atterberg** ☐ SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS ☐ ASTM D2487 **Análisis granulométrico** ☐ SI ASTM C136
Otros _____

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.206	2.120	2.004
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	21.6	20.79	19.65

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	7.6	7.5	7.4
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9.2	9.7	9.8
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		828	277.9	276	96.3	159	57.6
0.050		1379	459.3	585	197.9	327	113.0
0.075		1816	603.1	885	296.6	430	146.9
0.100	1000	2066	685.4	1304	434.4	563	190.6
0.125		2476	820.3	1614	536.7	711	239.2
0.150		2846	942.0	1758	584.1	805	270.4
0.175		3238	1071.0	1984	658.4	1028	343.9
0.200	1500	3547	1172.9	2245	744.4	1218	406.4
0.300		5075	1675.7	3328	1100.7	1539	512.0
0.400		6003	1981.3	3947	1304.6	1945	645.5
0.500		6957	2295.4	4401	1454.0	2399	795.2

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.






LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°063-25 SU37

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
OT N° : 694- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-13

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION

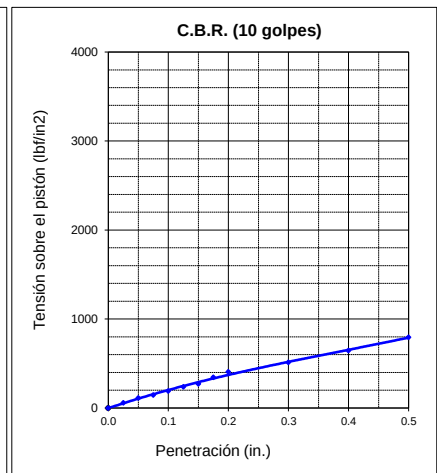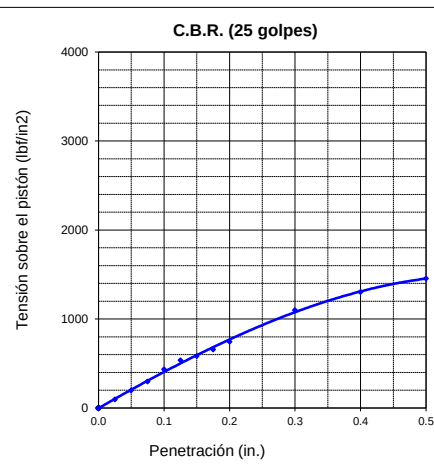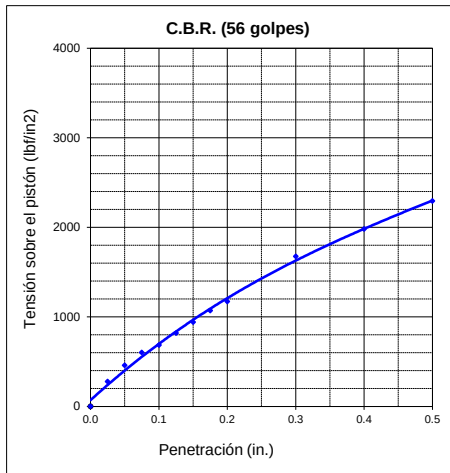

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 70
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 80
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 41
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 51
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.79

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 20
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 25
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.65

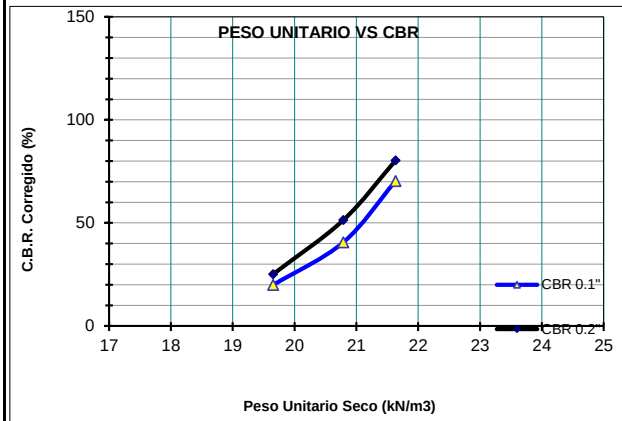

PESO UNITARIO SECO 100%:	21.7	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	20.6	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	70	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	37	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	80	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	47	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/06/25
Motivo:
Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

