

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°064-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 726- 25
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 741- 25
UBICACIÓN** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima **F. EMISIÓN** : 17-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	LA GLORIA	COD. MUESTRA :	166-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-1	FECHA RECEPCIÓN :	06-06-25
TIPO DE MUESTRA (**) :	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN :	09-06-25
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³) :	22.6	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) :	5.3	Método de Preparación:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" :	4%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	SI	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	SI	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros	SI	ASTM D4318	
	SI	ASTM D6913	

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2.263	2.174
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	22.2	21.32
			19.77

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	5.6	5.9
			5.8

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	8.7	8.4
			8.5

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.3	0.3
			0.3

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		408	139.6	337	116.3	183	65.5
0.050		1035	346.1	713	240.2	378	129.7
0.075		1951	647.6	1319	439.4	655	221.0
0.100	1000	2641	874.7	1792	595.2	912	305.6
0.125		3275	1083.3	2246	744.7	1379	459.4
0.150		3977	1314.3	2863	947.9	1589	528.3
0.175		4682	1546.5	3069	1015.6	1811	601.3
0.200	1500	5231	1727.2	3604	1191.5	1966	652.3
0.300		6928	2285.7	4941	1631.6	2523	835.9
0.400		8231	2714.6	5874	1938.7	2973	984.0
0.500		9121	3007.5	6766	2232.3	3339	1104.3

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°064-25 SU37

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima


CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 726- 25
OT N° : 741- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-17

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION

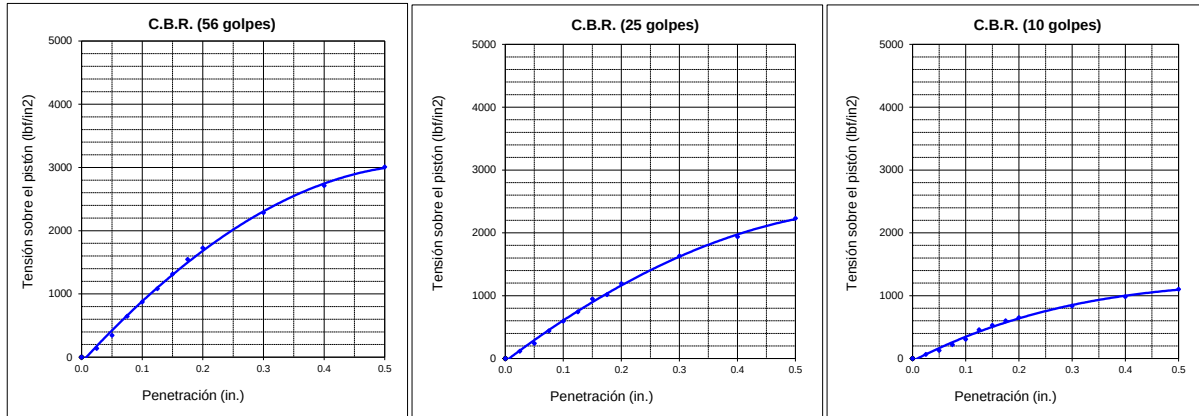

C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	87	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	59	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	34
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	113	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	79	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	43
Peso unitario seco (kN/m³) :	22	Peso unitario seco (kN/m³) :	21	Peso unitario seco (kN/m³) :	20

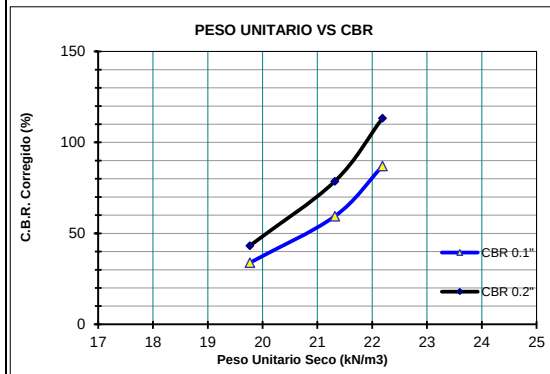

PESO UNITARIO SECO 100%:	22.6	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.5	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	87	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	62	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	113	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	79	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 17/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe