



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°067-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 131-25

PROYECTO ** : LI3002 AEROPUERTO_TORRE DE CONTROL

FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO, CALLAO, CALLAO.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 201-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-03

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-03

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-02	L-0	5	3
N° de Golpes	N°	31	25	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38,08	36,89	38,61	46,43	45,01
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35,26	33,99	35,01	44,99	43,66
Masa del Recipiente	g	21,34	21,16	20,99	35,61	35,06
Masa del Agua	g	2,82	2,90	3,60	1,44	1,35
Masa del Suelo Seco	g	13,92	12,83	14,02	9,38	8,60
Contenido de Humedad	%	20,3	22,6	25,7	15,4	15,7

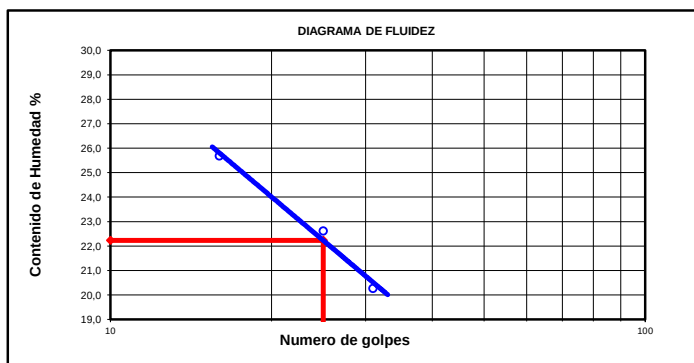

Límite Líquido 22

Límite Plástico 16

Índice de Plasticidad 6

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°067-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA
PROYECTO ** : LI3002 AEROPUERTO_TORRE DE CONTROL
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO, CALLAO, CALLAO.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 131-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
55,3%
ANGULAR
3%

Ref. Informe N°226-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

