

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°076-25 SU19

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN **: AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO **: PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN **: SAN JUAN DE MARCONA - ICA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-15

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **: PLANTA DE CONCRETO
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA **: SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 827-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-29
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-30

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	17	17	83
3/8 in (9.5 mm)	11	28	72
No. 4 (4.75 mm)	8	36	64
Menor (No. 4)	64	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.65	2.65	2.65	2.65
contenido de agua saturación (%)	14.1	11.7	10.3	12.3

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°074-24 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.028	2.174	2.280	2.223

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	5.2	7.4	9.6	11.3
Densidad Seca (g/cm³)	1.928	2.025	2.080	1.998
Peso unitario seco del suelo kN/m³	18.90	19.85	20.40	19.59

CURVA DE COMPACTACIÓN

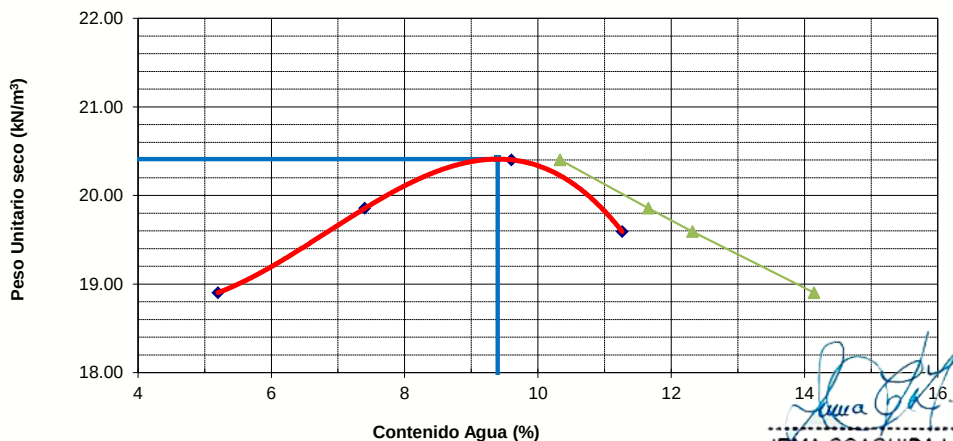

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

20.42 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

9.4 %

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°076-25 SU19

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN ** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-15

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

Alterada
3
Sub angular

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17¹ (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 049-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

