

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°081-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC2029_A_U_GF_MP_30 CARNICHE BAJO
UBICACIÓN ** : MZ S/N LOTE S/N CASERÍO CARNICHE BAJO, DIST. LLAMA, CHOTA, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 168-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 233-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-13

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-11	L-01	L-04	Z	5
N° de Golpes	N°	28.00	20.00	17.00		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.82	37.13	36.76	41.92	42.71
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.52	32.89	32.49	40.51	41.43
Masa del Recipiente	g	21.14	21.25	21.12	34.12	35.61
Masa del Agua	g	4.30	4.24	4.27	1.41	1.28
Masa del Suelo Seco	g	12.38	11.64	11.37	6.39	5.82
Contenido de Humedad	%	34.7	36.4	37.6	22.1	22.0

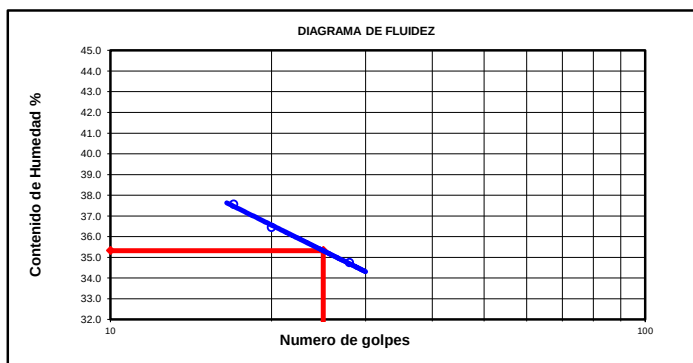

Límite Líquido	35
Límite Plástico	22
Índice de Plasticidad	13



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 17/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°081-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

PROYECTO ** : TC2029_A_U_GF_MP_30 CARNICHE BAJO

UBICACIÓN ** : MZ S/N LOTE S/N CASERÍO CARNICHE BAJO, DIST. LLAMA, CHOTA, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 168-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
28.9%
REDONDEADA
16.4%

Ref. Informe N°250-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 17/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

