

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°081-25 SU24

CLIENTE** : LPS INGENIERIA S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ
PROYECTO ** : LH3870_D_R_GF_AT_42_CA_LOS_ANGELES
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 185-25
OT N° : 192-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-20

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 252-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-02-18
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-02-18
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	96
1 1/2 in.	37.5 mm	96
1 in.	25.0 mm	91
3/4 in.	19.0 mm	89
3/8 in.	9.5 mm	85
No.4	4.75 mm	75
No. 10	2.00 mm	73
No. 20	850 µm	72
No. 40	425 µm	70
No. 60	250 µm	66
No. 100	150 µm	62
No. 140	106 µm	58
No. 200	75 µm	55

CURVA DE GRANULOMETRICA

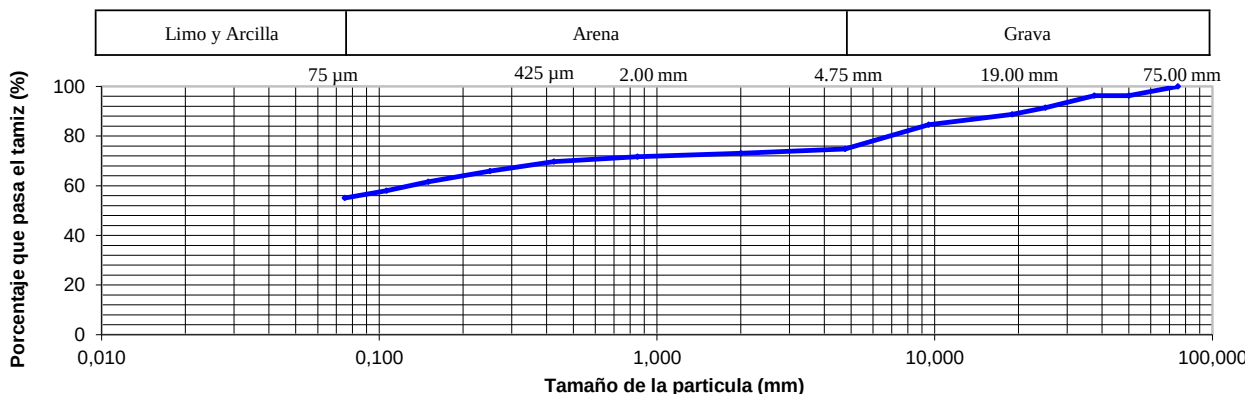

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/02/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°081-25 SU24

CLIENTE** : LPS INGENIERIA S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ
PROYECTO ** : LH3870_D_R_GF_AT_42_CA_LOS_ANGELES
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 185-25
OT N° : 192-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-3	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 252-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-02-18
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-02-18
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No. 4
Proceso de dispersión	Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1} (*)	CH
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	3
Forma de la partícula	SUB ANGULAR

Ref. Informe N°079-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/02/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

