

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 533- 25
FECHA EMISIÓN: : 10-05-25

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : MINERA JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 123-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 02-05-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 03-05-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	18	18	82
3/8 in (9.5 mm)	16	34	66
No. 4 (4.75 mm)	15	49	51
Menor (No. 4)	51	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,82	2,82	2,82	2,82
contenido de agua saturación (%)	10,6	9,6	9,0	12,2

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°068-24 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,274	2,347	2,427	2,305

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4,8	5,8	8,0	9,9
Densidad Seca (g/cm³)	2,171	2,219	2,247	2,096
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21,29	21,76	22,04	20,56

CURVA DE COMPACTACIÓN

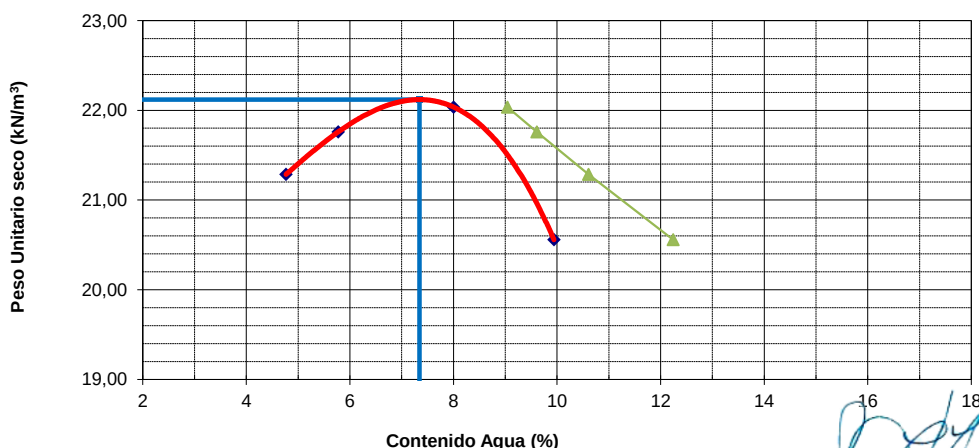

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22,12 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

7,3 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 533- 25
FECHA EMISIÓN: : 10-05-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

Alterada
1 1/2
Semi angular

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Ref. Informe N°211-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 070-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/05/25
Motivo: Autorización de informe
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

