

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN **: AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702
PROYECTO **: 200125 - IE Karol Wojtyła
UBICACIÓN **: Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 569-25
FECHA EMISIÓN : 21-05-25

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **: -
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 134-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 09-05-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 10-05-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	13	13	87
3/8 in (9.5 mm)	13	26	74
No. 4 (4.75 mm)	14	40	60
Menor (No. 4)	60	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.76	2.76	2.76	2.76
contenido de agua saturación (%)	8.6	8.0	9.0	11.4

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm ³)	2.323	2.388	2.402	2.326

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4.1	5.7	8.5	10.8
Densidad Seca (g/cm ³)	2.231	2.258	2.213	2.099
Peso unitario seco del suelo kN/m ³	21.88	22.15	21.70	20.58

CURVA DE COMPACTACIÓN

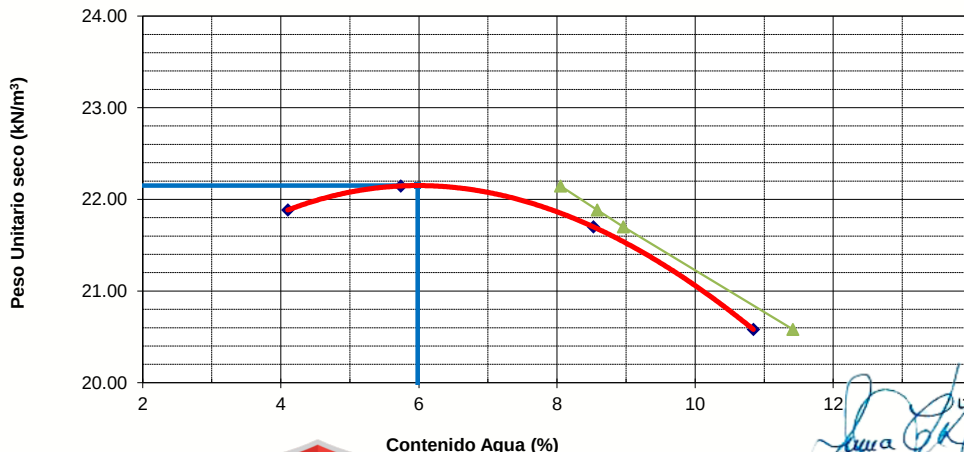

Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	22.16 kN/m ³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	6.0 %



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702
PROYECTO ** : 200125 - IE Karol Wojtyla
UBICACIÓN ** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 569-25
FECHA EMISIÓN: : 21-05-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

Alterada
2
Angular

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 084-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

