

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-25 SU19

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3) LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROYECTO ** : 2281 - CW - SDP - CONDOMINIO LA ENCANTADA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE CHORRILLOS. LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 592- 25
FECHA EMISIÓN : 17-05-25

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : TIGRE / PAMPA AZUL
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 139-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-17

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	6	6	94
3/8 in (9.5 mm)	12	18	82
No. 4 (4.75 mm)	17	35	65
Menor (No. 4)	65	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,75	2,75	2,75	2,75
contenido de agua saturación (%)	13,7	12,1	11,7	12,6

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°081-24 SU 32

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4	
Número de capas	5	5	5	5	
Número de golpes	56	56	56	56	
Densidad húmeda (g/cm³)	2,058	2,156	2,230	2,213	

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2,9	4,4	7,2	8,3	
Densidad Seca (g/cm³)	1,999	2,065	2,081	2,044	
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19,60	20,25	20,41	20,04	

CURVA DE COMPACTACIÓN

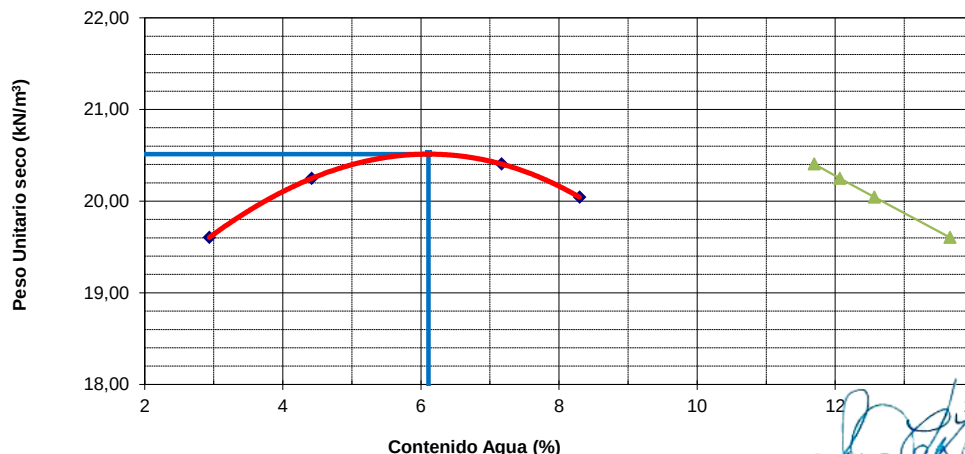

Método de Ensayo

B

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

20,52 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6,1 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°087-25 SU19

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3) LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROYECTO ** : 2281 - CW - SDP - CONDOMINIO LA ENCANTADA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE CHORRILLOS. LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 592- 25
FECHA EMISIÓN: : 17-05-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

Alterada
1 1/2
Angular

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/8

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 17/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

