

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 SU19

CLIENTE : ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
DIRECCIÓN ** : OTR.1 ETAPA MZA. C2 LOTE. 29 URB. LAS PALMERAS (CENTENARIO CASTILLA) PIURA - PIURA - CASTILLA
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC - DPTO/PROV LIMA - LIMA - PRIMERA ETAPA (KUNTUR)
UBICACIÓN ** : DISTRITO DEL RÍMAC, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 624-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-05-26

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : MATERIAL DE PRESTAMO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 141-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-21

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	8	8	92
3/8 in (9.5 mm)	18	26	74
No. 4 (4.75 mm)	18	44	56
Menor (No. 4)	56	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,85	2,85	2,85	2,85
contenido de agua saturación (%)	9,9	8,7	9,1	10,7

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,308	2,414	2,435	2,388

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3,8	5,7	7,5	9,3
Densidad Seca (g/cm³)	2,224	2,284	2,265	2,184
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21,81	22,40	22,21	21,42

CURVA DE COMPACTACIÓN

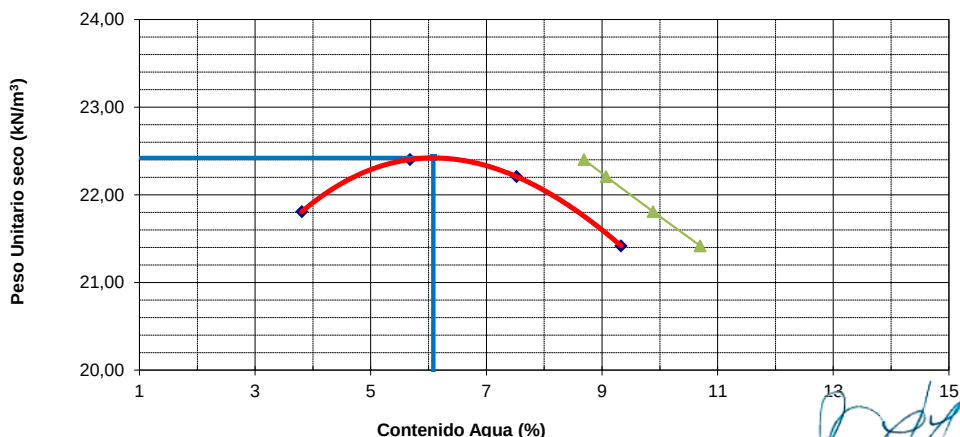

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22,42 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6,1 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°088-25 SU19

CLIENTE : ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

DIRECCIÓN ** : OTR.1 ETAPA MZA. C2 LOTE. 29 URB. LAS PALMERAS (CENTENARIO CASTILLA) PIURA -
PIURA - CASTILLA

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS
DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS
RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC - DPTO/PROV LIMA - LIMA - PRIMERA
ETAPA (KUNTUR)

UBICACIÓN ** : DISTRITO DEL RIMAC, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 624- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-05-26

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
1,1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM C566-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
5,6%
-
3/4

REF. INFORME N° 030-25 AG20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 26/05/25
Motivo: Autorización de informe
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

