

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°090-25 SU23

CLIENTE : LPS INGENIERIA S.A.C.

DIRECCIÓN **: CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ

PROYECTO **: LH3870_D_R_GF_AT_42_CA_LOS_ANGELES

UBICACIÓN **: CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 185-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

N° MUESTRA ** : M-2

TIPO DE MUESTRA : SUELO


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 250-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-18

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-18

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-11	L-09	5	7
N° de Golpes	N°	30	25	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.09	43.45	42.50	41.61	42.31
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.83	36.77	36.09	40.83	41.22
Masa del Recipiente	g	21.16	21.15	21.55	35.61	34.12
Masa del Agua	g	5.26	6.68	6.41	0.78	1.09
Masa del Suelo Seco	g	12.67	15.62	14.54	5.22	7.10
Contenido de Humedad	%	41.5	42.8	44.1	14.9	15.4

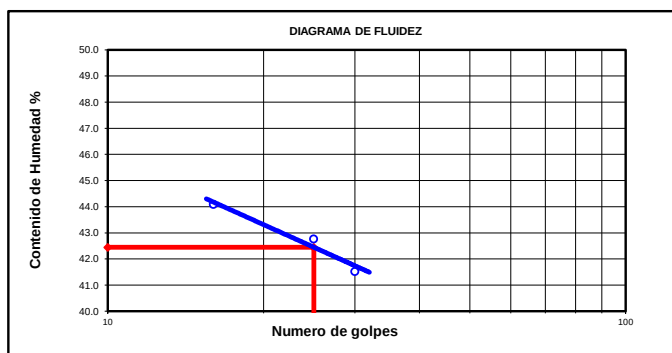

Límite Líquido	42
Límite Plástico	15
Índice de Plasticidad	27


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°090-25 SU23

CLIENTE : LPS INGENIERIA S.A.C.

DIRECCIÓN ** : CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ

PROYECTO ** : LH3870_D_R_GF_AT_42_CA_LOS_ANGELES

UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 185-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-20

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
6.9%
ANGULAR
28.5%

Ref. Informe N°263-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

