

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°094-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES

RECEPCIÓN N° : 193-25

PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE

FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-3

CODIGO DE LA MUESTRA : 259-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-01	5	Z	K
N° de Golpes	N°	32	21	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	44.49	39.69	56.74	40.93	45.38
Masa del recipiente y suelo Seco	g	39.70	35.69	51.96	39.72	43.78
Masa del Recipiente	g	21.21	21.32	35.61	32.41	34.20
Masa del Agua	g	4.79	4.00	4.78	1.21	1.60
Masa del Suelo Seco	g	18.49	14.37	16.35	7.31	9.58
Contenido de Humedad	%	25.9	27.8	29.2	16.6	16.7

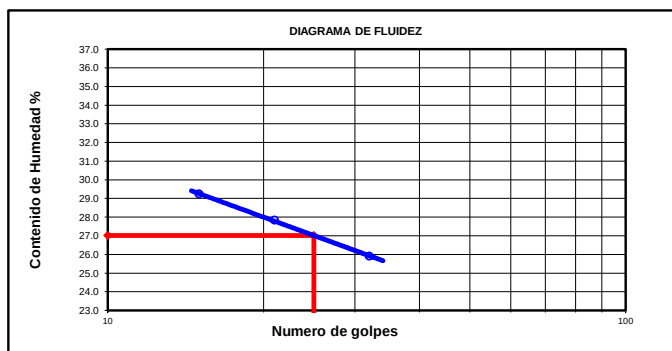

Límite Líquido 27

Límite Plástico 17

Índice de Plasticidad 10


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°094-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES

RECEPCIÓN N° : 193-25

PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE

FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19


SUELO
Alterado
3
55.1%
ANGULAR
15%

Ref. Informe N°283-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

