

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°096-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 099- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-24

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : Cantera Minera Jicamarca
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE)
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 032-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-27
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-28

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-11	L-09	L-03	L-01
N° de Golpes	N°	34	24	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	31,36	31,76	33,28	29,74	30,08
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28,09	28,15	29,02	28,32	28,61
Masa del Recipiente	g	21,17	21,13	21,39	21,00	21,21
Masa del Agua	g	3,27	3,61	4,26	1,42	1,47
Masa del Suelo Seco	g	6,92	7,02	7,63	7,32	7,40
Contenido de Humedad	%	47,3	51,4	55,8	19,4	19,9

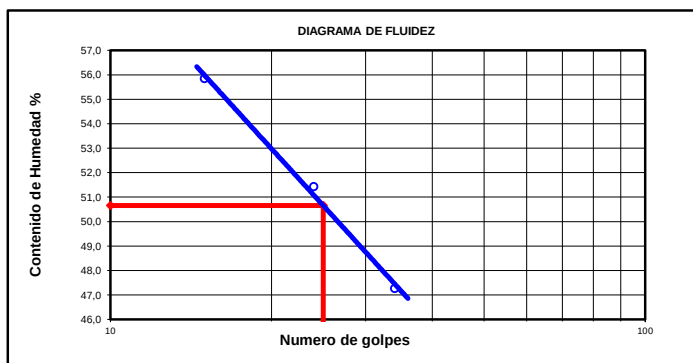

Límite Líquido	51
Límite Plástico	20
Índice de Plasticidad	31


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°096-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 099- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-24

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO (BASE)
Alterado
2
78%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 043-25 SU23. La modificación se realizó a solicitud del cliente.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

