

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°097-25 SU19

CLIENTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVER

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 683- 25

PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO

FECHA EMISIÓN : 09-06-25

UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 130-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-31

TIPO DE MUESTRA ** : MATERIAL PROPIO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-02

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	54	54	46
3/8 in (9.5 mm)	14	68	32
No. 4 (4.75 mm)	8	76	24
Menor (No. 4)	24	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.79	2.79	2.79	2.79
contenido de agua saturación (%)	12.0	10.1	10.7	12.2


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.174	2.304	2.321	2.293

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	4.0	5.7	8.0	10.2
Densidad Seca (g/cm³)	2.090	2.179	2.149	2.080
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20.49	21.37	21.08	20.40

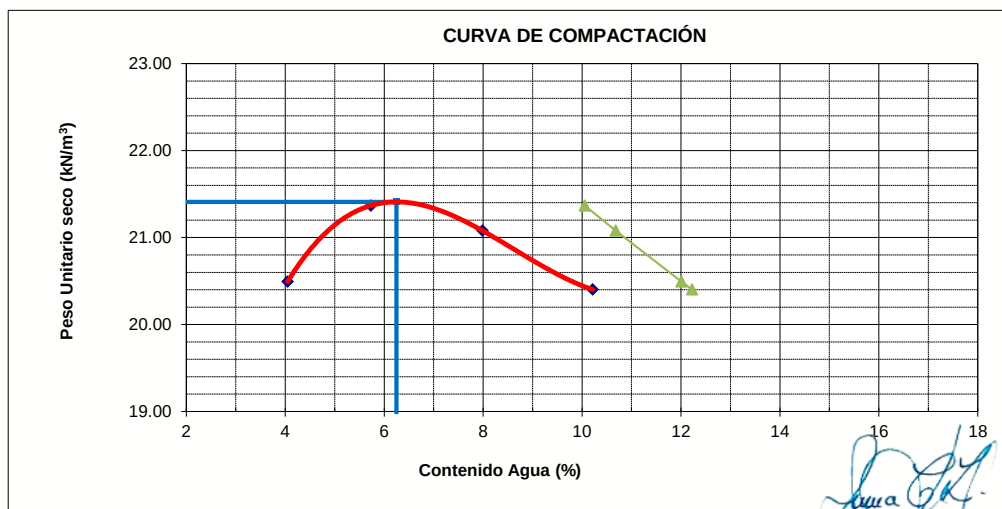

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

21.42 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

6.2 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°097-25 SU19

CLIENTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV , DIRIGIDO A INVER
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 683- 25
FECHA EMISIÓN: : 09-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

3
SUBREDONDEADO

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17⁶¹
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

