

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°099-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 191- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA LA GLORIA

CODIGO DE LA MUESTRA : 042-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-11	L-10	L-03	L-09
N° de Golpes	N°	27	23	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	40.12	36.94	41.32	32.47	32.28
Masa del recipiente y suelo Seco	g	36.37	33.70	36.99	30.79	30.66
Masa del Recipiente	g	21.15	21.15	21.27	21.35	21.56
Masa del Agua	g	3.75	3.24	4.33	1.68	1.62
Masa del Suelo Seco	g	15.22	12.55	15.72	9.44	9.10
Contenido de Humedad	%	24.6	25.8	27.5	17.8	17.8

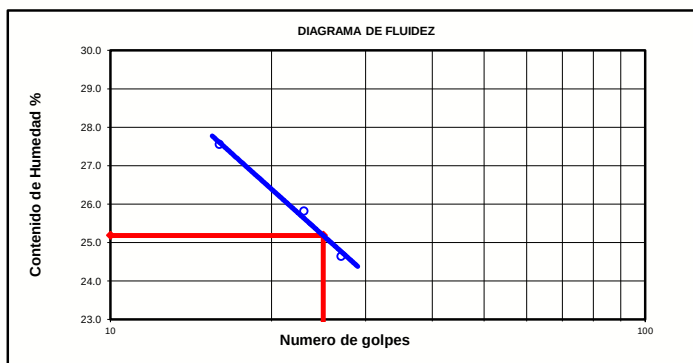

Límite Líquido 25

Límite Plástico 18

Índice de Plasticidad 7



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°099-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA

UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 191- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO (BASE GRANULAR)
Alterado
2
77%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

