

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°101-25 SU19

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN ** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
FECHA EMISIÓN : 13-06-25

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO / BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 151-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	12	12	88
3/8 in (9.5 mm)	12	25	75
No. 4 (4.75 mm)	18	43	57
Menor (No. 4)	57	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.74	2.74	2.74	2.74
contenido de agua saturación (%)	11.6	10.0	10.0	11.7


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.186	2.306	2.350	2.307

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	5.1	7.3	9.2	11.1
Densidad Seca (g/cm³)	2.081	2.149	2.152	2.077
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20.41	21.08	21.10	20.36

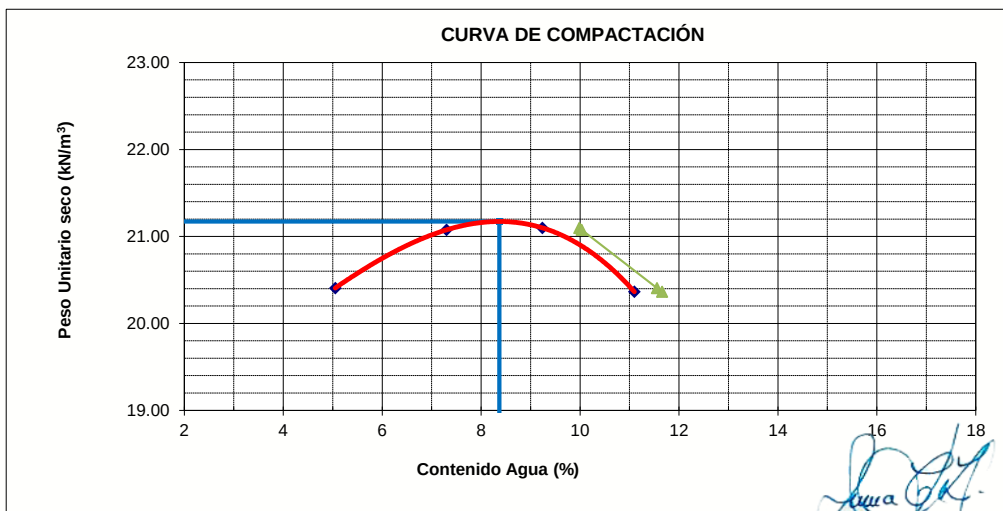

Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	21.18 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	8.4 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°101-25 SU19

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
FECHA EMISIÓN : 13-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

