

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°102-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 726- 25
FECHA EMISIÓN : 17-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GLORIA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 166-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 06-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 09-06-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	4	4	96
3/8 in (9.5 mm)	22	25	75
No. 4 (4.75 mm)	25	50	50
Menor (No. 4)	50	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.79	2.79	2.79	2.79
contenido de agua saturación (%)	10.3	8.5	7.9	9.3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.236	2.349	2.425	2.393

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.1	4.2	6.1	8.0
Densidad Seca (g/cm³)	2.169	2.255	2.286	2.216
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.27	22.11	22.42	21.73

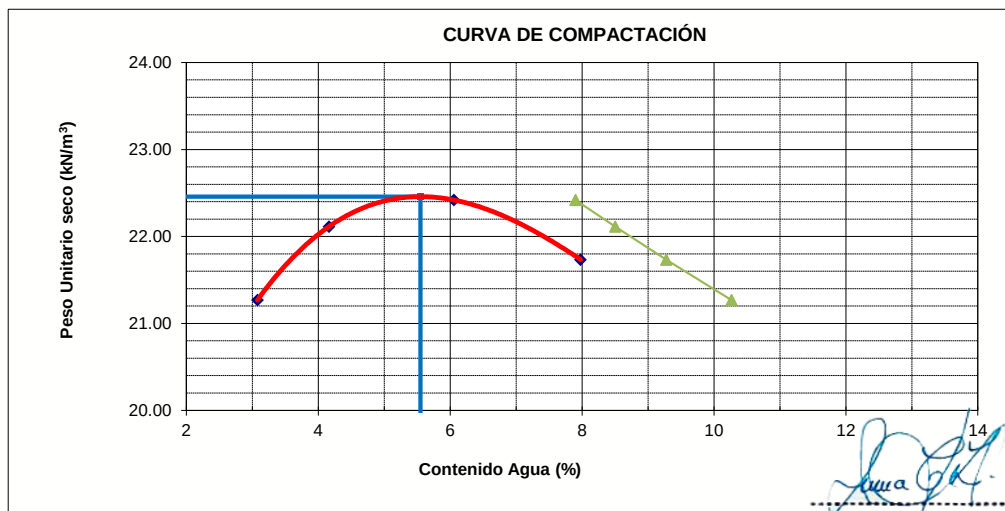

Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
22.46 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
5.5 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°102-25 SU19

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 726- 25
FECHA EMISIÓN : 17-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
1 1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
3%
GW-GM
No 4

Ref. Informe N°033-24 SU 20
Ref. Informe N°279-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 17/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

