

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°104-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 3817 SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 714- 25
FECHA EMISIÓN: : 18-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 165-AG-24
FECHA DE RECEPCIÓN : 09-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 10-06-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	9	9	91
3/8 in (9.5 mm)	12	21	79
No. 4 (4.75 mm)	11	32	68
Menor (No. 4)	68	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.77	2.77	2.77	2.77
contenido de agua saturación (%)	9.4	7.6	7.8	9.3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.236	2.381	2.404	2.366

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	1.7	4.0	5.6	7.4
Densidad Seca (g/cm³)	2.199	2.289	2.277	2.203
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.56	22.45	22.33	21.60

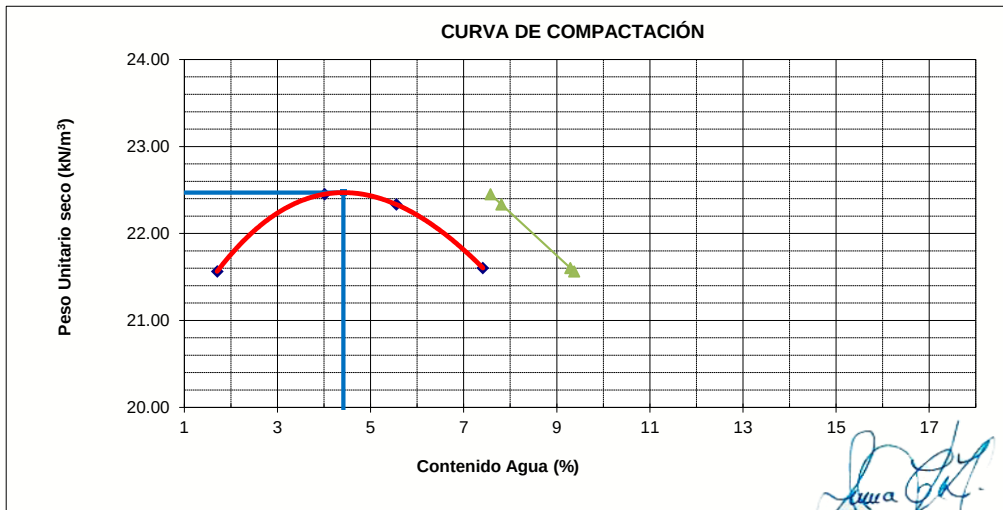

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22.46 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

4.4 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°104-25 SU19

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 3817 SAN JUAN DE LURIGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 714- 25
FECHA EMISIÓN : 18-06-25

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
1.1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM C566-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
1.9%
-
3/4

Ref. Informe N°035-24 SU 20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

