

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°113-25 SU23

CLIENTE : INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CHUQUI PERU SAC

DIRECCIÓN ** : AV. PASEO EL BOSQUE 161 -ATE LIMA

PROYECTO ** : PRUEBAS INTERNAS PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS

UBICACIÓN ** : VILLAS DE ANCON LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 256- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-6

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA : SUELO


LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 397-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-07

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-011	L-01	Z	L-09
N° de Golpes	N°	31	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.61	37.75	37.40	43.80	29.90
Masa del recipiente y suelo Seco	g	32.12	32.01	31.54	41.21	28.00
Masa del Recipiente	g	21.22	21.17	21.42	32.41	21.63
Masa del Agua	g	5.49	5.74	5.86	2.59	1.90
Masa del Suelo Seco	g	10.90	10.84	10.12	8.80	6.37
Contenido de Humedad	%	50.4	53.0	57.9	29.4	29.8

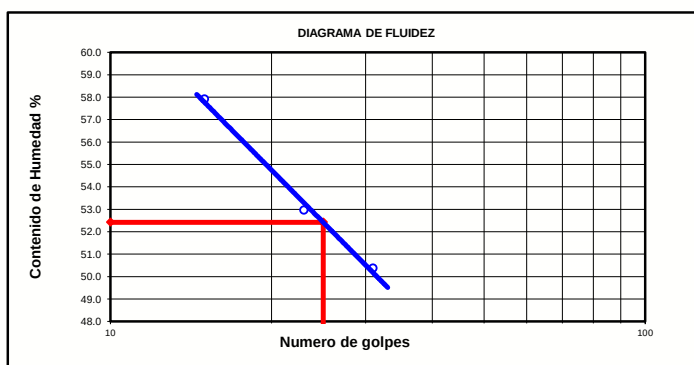

Límite Líquido **52**

Límite Plástico **30**

Índice de Plasticidad **22**



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°113-25 SU23

CLIENTE : INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CHUQUI PERU SAC

DIRECCIÓN ** : AV. PASEO EL BOSQUE 161 -ATE LIMA

PROYECTO ** : PRUEBAS INTERNAS PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS

UBICACIÓN ** : VILLAS DE ANCON LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 256- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
8.9%
Angular
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

