

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°128-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC1099 PUERTAS_DEL_SOL_JAEN
UBICACIÓN ** : CALLE MARISCAL URETA MZ. C LOTE 5, HABILITACION URBANA RESIDENCIAL PAKAMUROS II, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 316-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 476-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-15	LM-14	LM-13	LM-12	LM-10
N° de Golpes	N°	34	21	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	43.56	43.36	41.06	32.63	34.00
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.57	38.15	36.39	31.65	32.93
Masa del Recipiente	g	25.40	25.44	25.21	25.47	26.30
Masa del Agua	g	4.99	5.21	4.67	0.98	1.07
Masa del Suelo Seco	g	13.17	12.71	11.18	6.18	6.63
Contenido de Humedad	%	37.9	41.0	41.8	15.9	16.1

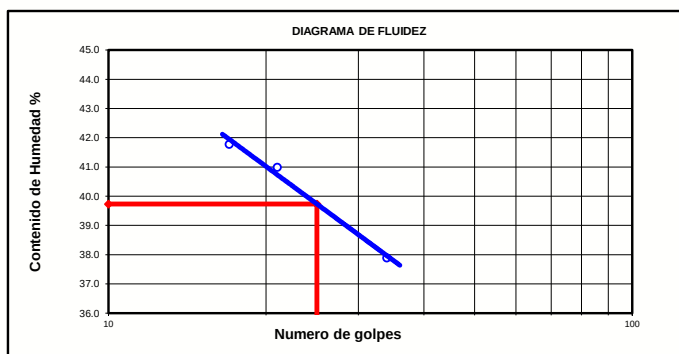

Límite Líquido	40
Límite Plástico	16
Índice de Plasticidad	24



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°128-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC1099 PUERTAS_DEL_SOL_JAEN
UBICACIÓN ** : CALLE MARISCAL URETA MZ. C LOTE 5, HABILITACION URBANA RESIDENCIAL PAKAMUROS II, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 316-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
34.6%
ANGULAR
13.1%

Ref. Informe N°479-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

