

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°137-25 SU23

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 301-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹

DATOS DE LA MUESTRA

C-1
CANTERA/SONDAJE * : ESTRUCTURA E35/20
LÍNEA L609/L659
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 468-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-13	LM-15	LM-12	LM-14	LM-10
N° de Golpes	N°	32	26	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.38	36.65	37.80	35.09	36.10
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.80	34.35	35.12	33.93	34.93
Masa del Recipiente	g	25.20	25.40	25.47	25.44	26.29
Masa del Agua	g	2.58	2.30	2.68	1.16	1.17
Masa del Suelo Seco	g	10.60	8.95	9.65	8.49	8.64
Contenido de Humedad	%	24.3	25.7	27.8	13.7	13.5

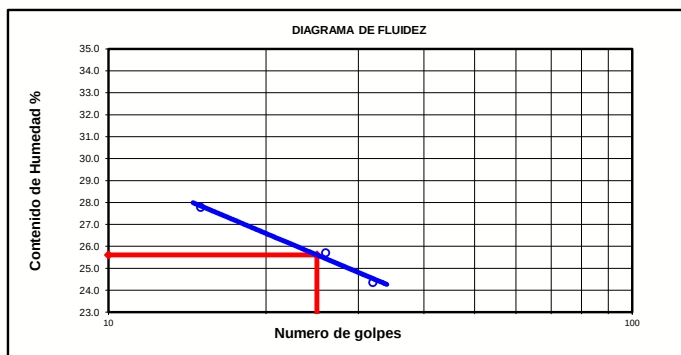

Límite Líquido	26
Límite Plástico	14
Índice de Plasticidad	12



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°137-25 SU23

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 301-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
83.6%
REDONDEADA
4%

Ref. Informe N°493-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

