

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°147-25 SU24

DIRECCIÓN ** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA -
SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y
Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 348-25
OT N° : 357-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : Calle acceso n.2 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 503-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-21
TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	99
No.4	4.75 mm	99
No. 10	2.00 mm	99
No. 20	850 µm	98
No. 40	425 µm	95
No. 60	250 µm	84
No. 100	150 µm	64
No. 140	106 µm	44
No. 200	75 µm	32

CURVA DE GRANULOMETRICA

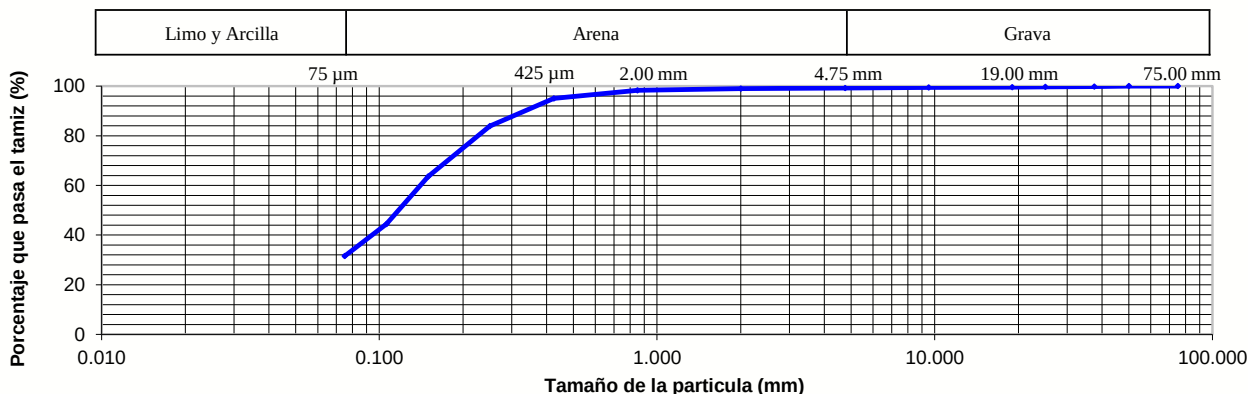

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°147-25 SU24

DIRECCIÓN ** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA -
SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y
Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 348-25
OT N° : 357-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: Calle acceso n.2	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 503-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-03-21
TIPO DE MUESTRA	: MATERIAL PROPIO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

Alterada
2
REDONDEADA

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

