

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°177-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 343- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR)
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 066-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°					
N° Recipiente	N°	LM-08	LM-15	LM-22	PK	MTO
N° de Golpes	N°	33	25	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.91	39.07	36.85	36.56	35.72
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.40	36.05	34.18	34.47	33.85
Masa del Recipiente	g	25.10	26.32	25.92	26.10	26.34
Masa del Agua	g	2.51	3.02	2.67	2.09	1.87
Masa del Suelo Seco	g	8.30	9.73	8.26	8.37	7.51
Contenido de Humedad	%	30.2	31.0	32.3	25.0	24.9

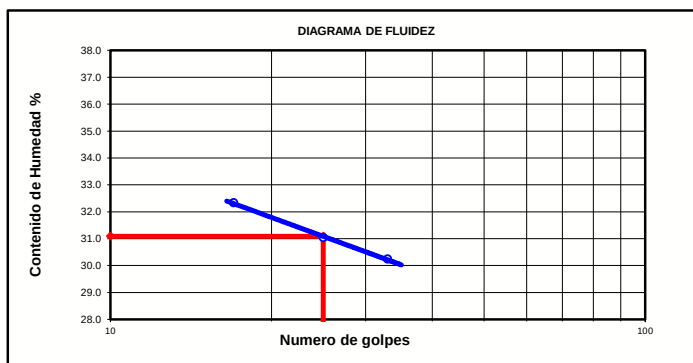

Límite Líquido	31
Límite Plástico	25
Índice de Plasticidad	6


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°177-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 343- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

ARMADO (BASE GRANUL
Alterado
3
71%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

