



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°178-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 343- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA JICAMARCA

CODIGO DE LA MUESTRA : 067-SU-25

N° MUESTRA ** : M-3


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-21	LM-11	LM-13	L1	L2
N° de Golpes	N°	33	24	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.43	35.81	37.34	36.86	37.29
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.65	33.25	34.37	34.64	34.99
Masa del Recipiente	g	25.40	25.00	25.14	26.12	25.99
Masa del Agua	g	2.78	2.56	2.97	2.22	2.30
Masa del Suelo Seco	g	9.25	8.25	9.23	8.52	9.00
Contenido de Humedad	%	30.1	31.0	32.2	26.1	25.6

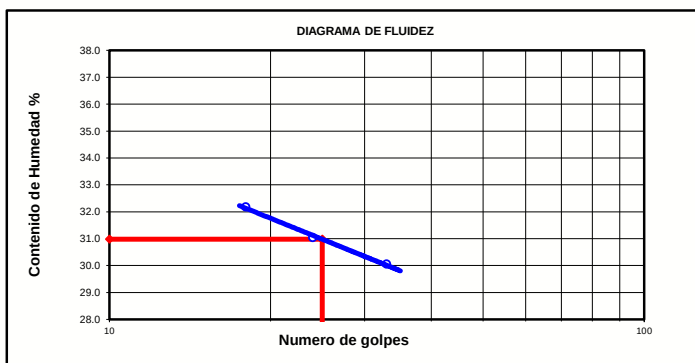

Límite Líquido 31

Límite Plástico 26

Índice de Plasticidad 5

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°178-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 343- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO (BASE GRANULAR)
Alterado
2
88%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

