

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°179-25 SU23

CLIENTE : UNITELEC SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 371- 25

PROYECTO **: "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV

FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

UBICACIÓN **: Huanuco, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : DOROTEO

CODIGO DE LA MUESTRA : 070-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-4	LM-5	LM-1	LM-2	PMT
N° de Golpes	N°	32	24	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	46.69	47.32	47.83	45.22	45.41
Masa del recipiente y suelo Seco	g	44.07	44.73	45.06	43.74	43.89
Masa del Recipiente	g	34.65	35.74	35.87	35.04	34.99
Masa del Agua	g	2.62	2.59	2.77	1.48	1.52
Masa del Suelo Seco	g	9.42	8.99	9.19	8.70	8.90
Contenido de Humedad	%	27.8	28.8	30.1	17.0	17.1

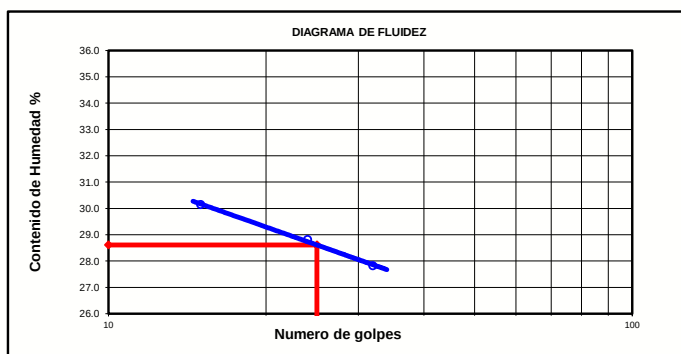

Límite Líquido 29

Límite Plástico 17

Índice de Plasticidad 12


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°179-25 SU23

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 371- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
1 1/2
73%
REDONDEADO
5.2%

Ref. Informe N°006-25 AG20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

