

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°204-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3249 SANTA BARBARA SICAYA
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO SICAYA MZ C LOTE 3, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 413-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-10

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 564-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-02

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-11	LM-80	LM-7	LM-13	LM-16
N° de Golpes	N°	30	24	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.03	35.12	37.24	33.16	34.98
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.58	32.33	33.91	31.98	33.72
Masa del Recipiente	g	24.53	25.16	25.47	25.21	26.30
Masa del Agua	g	3.45	2.79	3.33	1.18	1.26
Masa del Suelo Seco	g	9.05	7.17	8.44	6.77	7.42
Contenido de Humedad	%	38.1	38.9	39.5	17.4	17.0

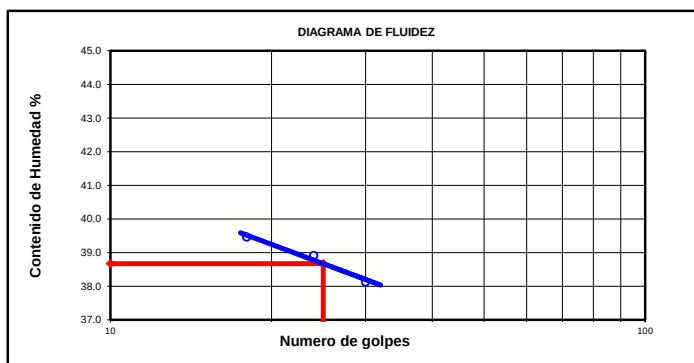

Límite Líquido	39
Límite Plástico	17
Índice de Plasticidad	22


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°204-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3249 SANTA_BARBARA_SICAYA
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO SICAYA MZ C LOTE 3, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 413-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-10

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
22.4%
ANGULAR
19.7%

Ref. Informe N°568-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

