

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°227-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

RECEPCIÓN N° : 469-25

PROYECTO ** : LR2695_F_R_GF_AT_42 CA ANGELES ALTA

FECHA EMISIÓN : 2025-04-23

UBICACIÓN ** : PREDIO CUNCATACA LOTE 4 CCPP LOS ANGELES ALTA, DIST. ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 634-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-14

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-15

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-6	LM-10	LM-01	L-04	LM-13
N° de Golpes	N°	29.00	20.00	15.00		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.56	42.04	33.53	27.94	31.93
Masa del recipiente y suelo Seco	g	32.29	36.17	29.13	26.86	30.85
Masa del Recipiente	g	21.48	26.30	21.86	21.23	25.21
Masa del Agua	g	6.27	5.87	4.40	1.08	1.08
Masa del Suelo Seco	g	10.81	9.87	7.27	5.63	5.64
Contenido de Humedad	%	58.00	59.47	60.52	19.18	19.15

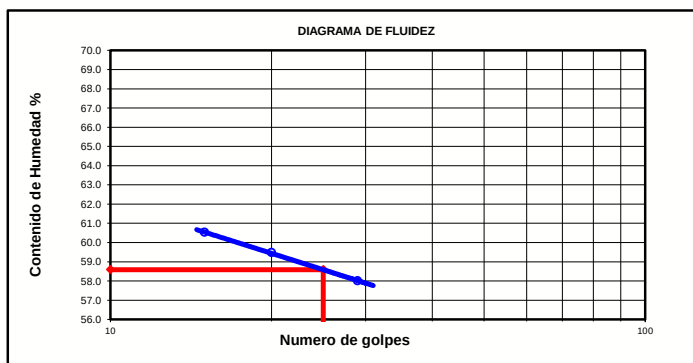

Límite Líquido

59

Límite Plástico

19

Índice de Plasticidad

40


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°227-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

PROYECTO ** : LR2695_F_R_GF_AT_42 CA ANGELES ALTA

UBICACIÓN ** : PREDIO CUNCATACA LOTE 4 CCPP LOS ANGELES ALTA, DIST. ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 469-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-23

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
67.5%
ANGULAR
10%

Ref. Informe N°710-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

