

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°239-25 SU24**

CLIENTE\*\* : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN \*\* : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO  
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 560-25

PROYECTO \*\* : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 574-25

UBICACIÓN \*\* : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-15

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANtera/SONDAJE\*\* : MATERIAL PROPIO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 867-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-09

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : DEYVI

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa<br>el tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                     |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                                 |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                                 |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 95                                  |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 89                                  |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 85                                  |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 76                                  |
| No.4                   | 4.75 mm  | 68                                  |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 62                                  |
| No. 20                 | 850 µm   | 47                                  |
| No. 40                 | 425 µm   | 32                                  |
| No. 60                 | 250 µm   | 23                                  |
| No. 100                | 150 µm   | 17                                  |
| No. 140                | 106 µm   | 13                                  |
| No. 200                | 75 µm    | 12                                  |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**

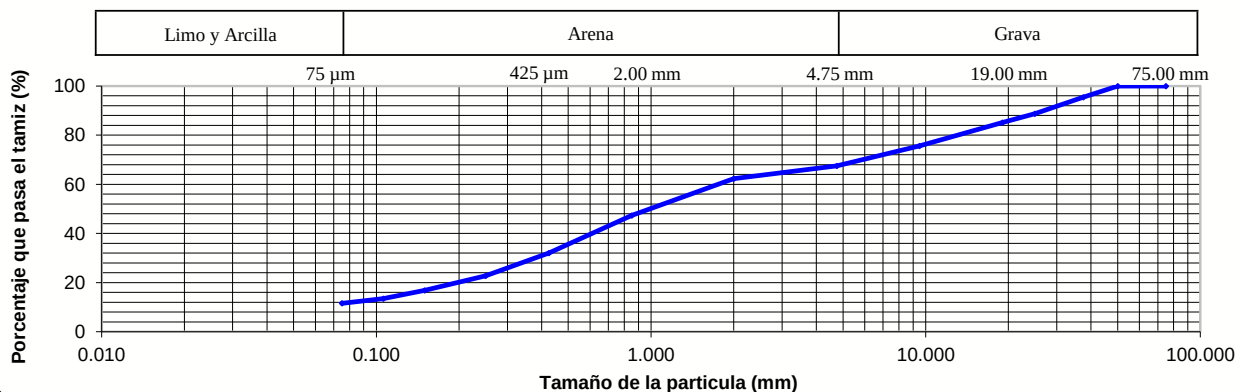

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°239-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : CONSORCIO HUAYCOLORO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO  
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

**RECEPCIÓN N°** : 560-25

**PROYECTO \*\*** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

**OT N°** : 574-25

**UBICACIÓN \*\*** : HUACHIPA - LURIGANCHO

**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-15

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis  
ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : MATERIAL PROPIO

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 867-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-09

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : DEYVI

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

----

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No.4

Proceso de dispersión

Manual

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)

-

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

2

Forma de la partícula

Angular

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

