

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°240-25 SU23

CLIENTE : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L. (ATP)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO EMPRESARIAL REAL
(VIA PRINCIPAL NRO103, EDIFICIO REAL DIEZ)

RECEPCIÓN N° : 521-25

PROYECTO ** : PI_SULLANAINDUSTRIAL

FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

UBICACIÓN ** : CA. S/N ZONA INDUSTRIAL - URBANIZACIÓN COLINAS DEL CHIRA, DIST. SULLANA, SULLANA, PIURA

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 814-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-29

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-30

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-3	LM-13	LM-15	LM-14	LM-10
N° de Golpes	N°	31	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	54,09	44,48	48,47	31,46	33,39
Masa del recipiente y suelo Seco	g	49,03	39,43	42,20	30,60	32,38
Masa del Recipiente	g	34,19	25,23	25,40	25,45	26,32
Masa del Agua	g	5,06	5,05	6,27	0,86	1,01
Masa del Suelo Seco	g	14,84	14,20	16,80	5,15	6,06
Contenido de Humedad	%	34,1	35,6	37,3	16,7	16,7

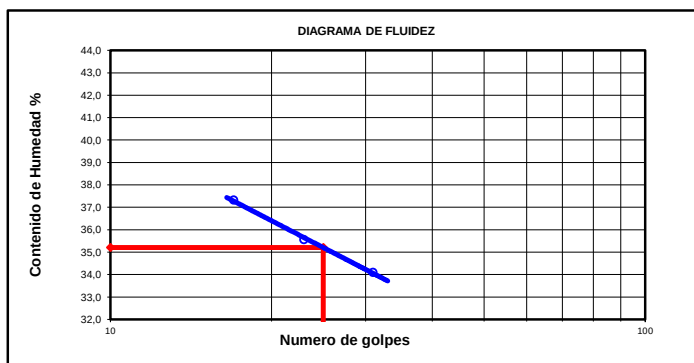

Límite Líquido : 35

Límite Plástico : 17

Índice de Plasticidad : 18


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°240-25 SU23

CLIENTE : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L. (ATP)
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO EMPRESARIAL REAL
(VIA PRINCIPAL NRO103, EDIFICIO REAL DIEZ)
PROYECTO ** : PI_SULLANAINDUSTRIAL
UBICACIÓN ** : CA. S/N ZONA INDUSTRIAL - URBANIZACIÓN COLINAS DEL CHIRA, DIST. SULLANA, SULLANA, PIURA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 521-25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1 1/2
56,8%
SUB ANGULAR
6%

Ref. Informe N°814-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

