

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°241-25 SU23

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 497-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 781-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-25

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-6	LM-1	LM-11	LM-8	LM-9
N° de Golpes	N°	33	25	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.99	54.94	45.32	34.42	38.53
Masa del recipiente y suelo Seco	g	37.62	50.64	40.43	32.95	36.16
Masa del Recipiente	g	21.87	35.88	24.55	25.17	23.50
Masa del Agua	g	4.37	4.30	4.89	1.47	2.37
Masa del Suelo Seco	g	15.75	14.76	15.88	7.78	12.66
Contenido de Humedad	%	27.7	29.1	30.8	18.9	18.7

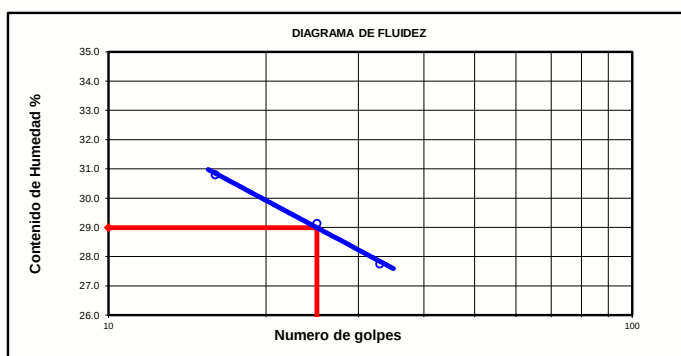

Límite Líquido **29**

Límite Plástico **19**

Índice de Plasticidad **10**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°241-25 SU23

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas – Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 497-25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
58.2%
ANGULAR
4%

Ref. Informe N°815-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

