

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°255-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 533- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-10

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{et}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : MINERA JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 123-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-02
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-10	LM-11	LM-8	LM-14	LM-6
N° de Golpes	N°	28	24	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38,75	37,05	36,97	35,28	29,95
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35,78	33,98	33,92	33,92	28,85
Masa del Recipiente	g	26,32	24,55	25,18	25,45	21,86
Masa del Agua	g	2,97	3,07	3,05	1,36	1,10
Masa del Suelo Seco	g	9,46	9,43	8,74	8,47	6,99
Contenido de Humedad	%	31,4	32,6	34,9	16,1	15,7

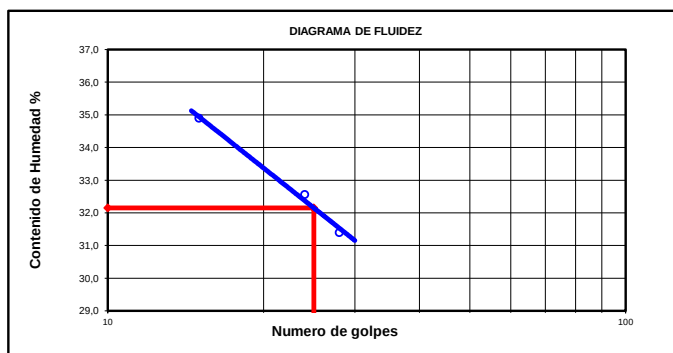

Límite Líquido **32**

Límite Plástico **16**

Índice de Plasticidad **16**

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°255-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO
PROYECTO ** : IE 0139 GRAM AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : San Juan de Lurigancho - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 533- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-10

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
1
76%
SEMI ANGULAR
6,1%

Ref. Informe N°070-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

