

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°270-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA,
LIMA

RECEPCIÓN N° : 596- 25

PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 894-SU-25

N° MUESTRA ** : M-3


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-8	LM-6	LM-15	LM-13	LM-7
N° de Golpes	N°	34	26	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	42.44	44.65	45.35	37.49	34.36
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.99	40.08	40.98	36.12	33.45
Masa del Recipiente	g	25.17	22.87	25.40	25.22	26.32
Masa del Agua	g	3.45	4.57	4.37	1.37	0.91
Masa del Suelo Seco	g	13.82	17.21	15.58	10.90	7.13
Contenido de Humedad	%	25.0	26.6	28.0	12.6	12.8

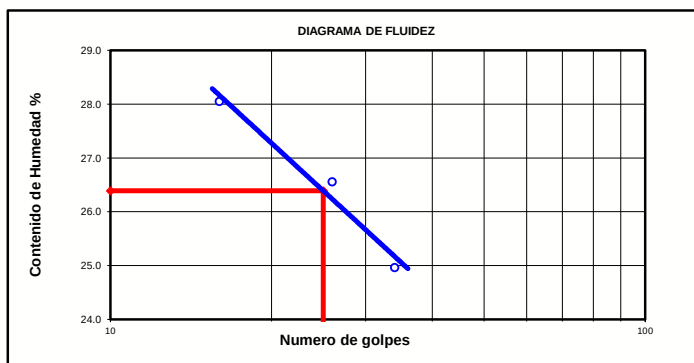

Límite Líquido 26

Límite Plástico 13

Índice de Plasticidad 13



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°270-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA,
LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 596- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
3.6%
Angular
7.4%

Ref. Informe N°881-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

