

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°271-25 SU24

CLIENTE** : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV , DIRIGIDO A INVER
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 616-25
OT N° : 630-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-31

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 922-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19
REALIZADO POR : B.P.G

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	78
1 in.	25.0 mm	65
3/4 in.	19.0 mm	59
3/8 in.	9.5 mm	43
No.4	4.75 mm	33
No. 10	2.00 mm	28
No. 20	850 µm	22
No. 40	425 µm	15
No. 60	250 µm	9
No. 100	150 µm	5
No. 140	106 µm	4
No. 200	75 µm	4

CURVA DE GRANULOMETRICA

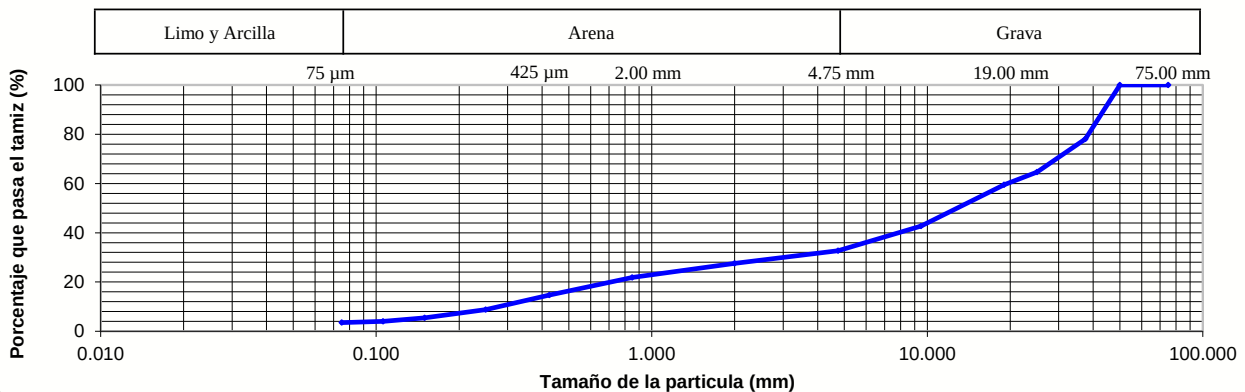

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°271-25 SU24

CLIENTE** : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV , DIRIGIDO A INVER **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 616-25
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO **OT N°** : 630-25
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-31

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913/D6913M-17	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE** : C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 922-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-19
TIPO DE MUESTRA : SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR : B.P.G
Condiciones del ensayo	
Método de ensayo utilizado	Método A
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra	Humedo
Se excluyó cualquier suelo o material muestra	No
Descripción del material retirado	----
Se utilizó un tamiz compuesto	Si
Tamaño del tamiz separador	No 4
Proceso de dispersión	Manual
Descripción de la muestra:	
Clasificación de suelo ASTM D2487-17 ^{e1}	GW
Condición de la muestra	Alterada
Tamaño máximo de partícula (in.)	2
Forma de la partícula	REDONDEADA

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

