

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°296-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA

RECEPCIÓN N° : 634- 25

PROYECTO ** : LU3299_C_U_GF_MP_30_ACHO_MEGO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-26

UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LAS BEGONIAS Mz D LOTE 6 SECTOR ELVIRA HERNANDEZ
ZUMAETA, SECTOR 03, DIST. YARINACOCHAS, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE *: C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 958-SU-25

N° MUESTRA **: M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-22

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	-	-	-	-	-
N° de Golpes	N°	33	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.29	55.64	39.49	33.25	34.16
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.24	47.23	32.23	31.34	32.01
Masa del Recipiente	g	21.52	34.18	21.56	21.87	21.34
Masa del Agua	g	6.05	8.41	7.26	1.91	2.15
Masa del Suelo Seco	g	9.72	13.05	10.67	9.47	10.67
Contenido de Humedad	%	62.2	64.4	68.0	20.2	20.1

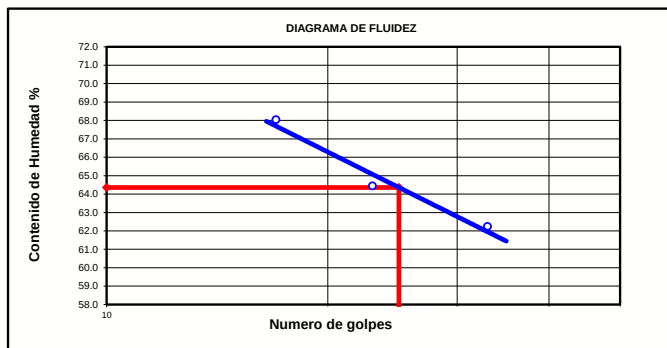

Límite Líquido **64**

Límite Plástico **20**

Índice de Plasticidad **44**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°296-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA

RECEPCIÓN N° : 634- 25

PROYECTO ** : LU3299_C_U_GF_MP_30_ACHO_MEGO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-26

UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LAS BEGONIAS Mz D LOTE 6 SECTOR ELVIRA HERNANDEZ
ZUMAETA, SECTOR 03, DIST. YARINACOCAS, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No 4
1%
-
31.5%

Ref. Informe N°948-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

