

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°297-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC
DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA
PROYECTO ** : LU0034_A_U_GF_MP_30_LU0034_BELLAVISTA_CALLERIA
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO 9 DE OCTUBRE Mz 9 LOTE 27 SECTOR 9 DE OCTUBRE,
DIST. CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 633- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 957-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-22

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-8	LM-14	LM-11	L-09	L-01
N° de Golpes	N°	31	25	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	42.02	45.56	41.36	31.51	32.18
Masa del recipiente y suelo Seco	g	36.00	38.21	35.07	29.92	30.57
Masa del Recipiente	g	25.17	25.45	24.61	21.44	22.16
Masa del Agua	g	6.02	7.35	6.29	1.59	1.61
Masa del Suelo Seco	g	10.83	12.76	10.46	8.48	8.41
Contenido de Humedad	%	55.6	57.6	60.1	18.8	19.1

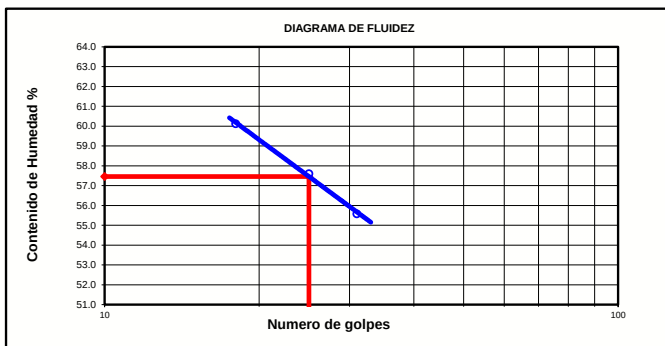

[Firma]
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°297-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC
DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA
PROYECTO ** : LU0034_A_U_GF_MP_30_LU0034_BELLAVISTA_CALLERIA
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO 9 DE OCTUBRE Mz 9 LOTE 27 SECTOR 9 DE OCTUBRE,
DIST. CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No 4
1%
-
18.1%

Ref. Informe N°967-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

