

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°301-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO
COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00692 SM_NUEVA_ESPERANZA
UBICACIÓN ** : CASERIO NUEVA ESPERANZA, DIST. SORITOR, MOYOBAMBA, SAN MARTIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 645- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-29

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE *: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 970-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-23

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-23

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-11	LM-15	LM-10	Z	LM-5
N° de Golpes	N°	33	25	13		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.11	39.81	41.80	38.61	43.40
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.00	36.39	37.76	37.57	42.12
Masa del Recipiente	g	24.59	25.40	26.30	32.41	35.75
Masa del Agua	g	3.11	3.42	4.04	1.04	1.28
Masa del Suelo Seco	g	10.41	10.99	11.46	5.16	6.37
Contenido de Humedad	%	29.9	31.1	35.3	20.2	20.1

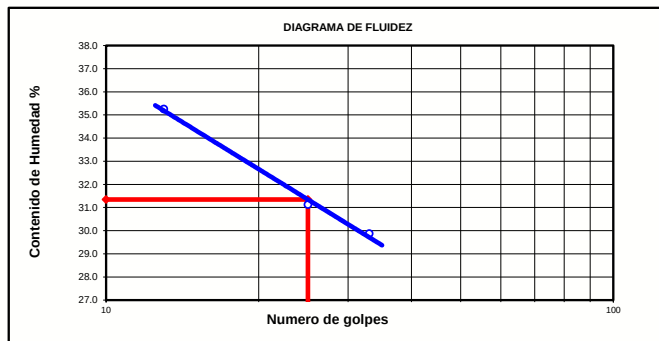

Límite Líquido **31**

Límite Plástico **20**

Índice de Plasticidad **11**

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°301-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO
COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00692 SM_NUEVA_ESPERANZA
UBICACIÓN ** : CASERIO NUEVA ESPERANZA, DIST. SORITOR, MOYOBAMBA, SAN MARTIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 645- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-29

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3/8
10.8%
ANGULAR
18.5%

Ref. Informe N°970-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

