

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°313-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA

RECEPCIÓN N° : 668- 25

PROYECTO ** : SM00715 SM_VILLA_RICA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-03

UBICACIÓN ** : CASERIO VILLA RICA _EL VIVERO, DIST. PARDO MIGUEL NARANJOS, RIOJA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1003-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-8	LM-13	L-02	L-01
N° de Golpes	N°	33	22	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	42,93	43,25	44,95	29,46	29,75
Masa del recipiente y suelo Seco	g	37,05	36,97	37,89	27,81	28,02
Masa del Recipiente	g	25,49	25,17	25,22	21,57	21,53
Masa del Agua	g	5,88	6,28	7,06	1,65	1,73
Masa del Suelo Seco	g	11,56	11,80	12,67	6,24	6,49
Contenido de Humedad	%	50,9	53,2	55,7	26,4	26,7

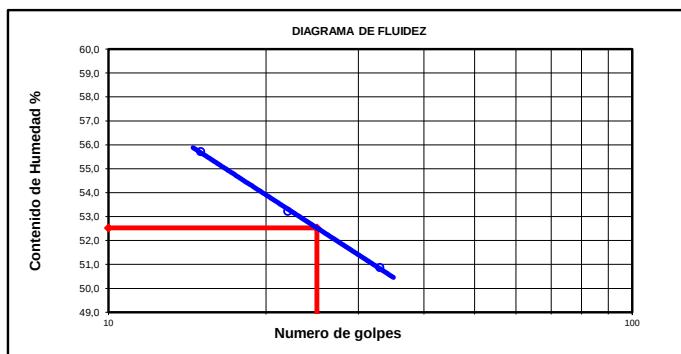

Límite Líquido 53

Límite Plástico 27

Índice de Plasticidad 26


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°313-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA

RECEPCIÓN N° : 668- 25

PROYECTO ** : SM00715 SM_VILLA_RICA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-03

UBICACIÓN ** : CASERIO VILLA RICA _EL VIVERO, DIST. PARDO MIGUEL NARANJOS, RIOJA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No4
2%
-
31,9%

Ref. Informe N°989-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

