

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°316-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00705 SM_SANTA_ROSA
UBICACIÓN ** : CASERIO SANTA ROSA DE ALTO CHURO QUEBRADA S/N, DIST. SHAPAJA, SAN
MARTIN, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 669- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1005-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-13	LM-6	LM-11	LM-14	LM-5
N° de Golpes	N°	33	26	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	34.44	33.27	28.43	34.95	44.25
Masa del recipiente y suelo Seco	g	32.21	30.40	26.49	33.25	42.71
Masa del Recipiente	g	25.21	21.87	21.20	25.44	35.74
Masa del Agua	g	2.23	2.87	1.94	1.70	1.54
Masa del Suelo Seco	g	7.00	8.53	5.29	7.81	6.97
Contenido de Humedad	%	31.9	33.6	36.7	21.8	22.1

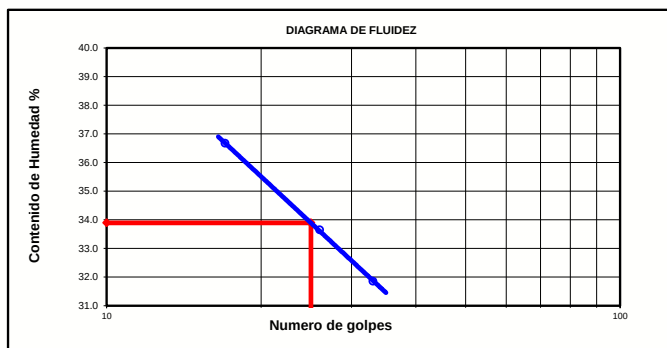

Límite Líquido **34**

Límite Plástico **22**

Índice de Plasticidad **12**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°316-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00705 SM_SANTA_ROSA
UBICACIÓN ** : CASERIO SANTA ROSA DE ALTO CHURO QUEBRADA S/N, DIST. SHAPAJA, SAN
MARTIN, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 669- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No.4
8.9%
-
18.6%

Ref. Informe N°1004-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

