

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°317-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E. 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 678-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : MINERA JICAMARCA

CODIGO DE LA MUESTRA : 149-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-5	LM-11	LM-6	LM-14	LM-13
N° de Golpes	N°	35	24	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	57.0	41.6	39.8	36.9	37.5
Masa del recipiente y suelo Seco	g	51.9	36.3	35.7	35.2	35.7
Masa del Recipiente	g	35.7	21.2	25.4	25.4	25.2
Masa del Agua	g	5.1	5.3	4.1	1.7	1.8
Masa del Suelo Seco	g	16.2	15.0	10.2	9.7	10.4
Contenido de Humedad	%	31.5	35.5	40.5	17.7	17.6

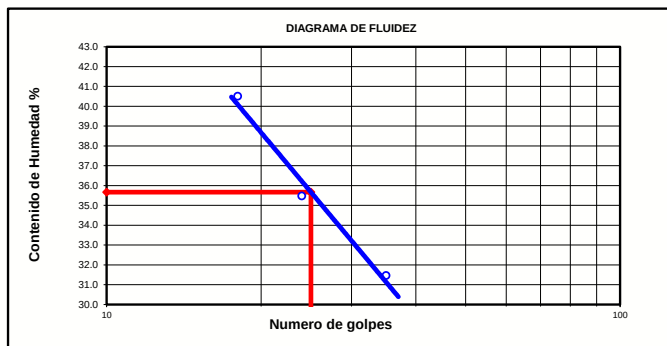

Límite Líquido **36**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **18**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°317-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E. 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 678-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
1 1/2
70%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

