

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°335-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO
UBICACIÓN ** : CASERIO SAN FERNANDO S/N, DIST. BARRANQUITA, LAMAS, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 730- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1064-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-06

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-15	LM-5	Z	L-01	LM-14
N° de Golpes	N°	31	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	45.81	59.08	54.36	29.19	35.83
Masa del recipiente y suelo Seco	g	39.76	52.07	47.61	27.94	34.24
Masa del Recipiente	g	25.41	35.82	32.40	21.60	25.46
Masa del Agua	g	6.05	7.01	6.75	1.25	1.59
Masa del Suelo Seco	g	14.35	16.25	15.21	6.34	8.78
Contenido de Humedad	%	42.2	43.1	44.4	19.7	18.1

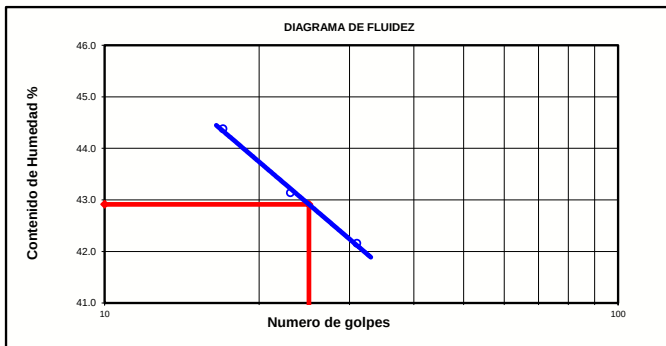

Límite Líquido **43**

Límite Plástico **19**

Índice de Plasticidad **24**

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°335-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO
UBICACIÓN ** : CASERIO SAN FERNANDO S/N, DIST. BARRANQUITA, LAMAS, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No 4
0.2%
-
16.9%

Ref. Informe N°1026-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

