

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°338-25 SU23

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN ** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO / BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 151-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-13	LM-10	LM-09	LM-11
N° de Golpes	N°	34	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	45.54	43.70	44.17	32.68	35.51
Masa del recipiente y suelo Seco	g	40.19	38.37	38.75	31.22	33.75
Masa del Recipiente	g	25.48	25.23	26.32	23.50	24.61
Masa del Agua	g	5.35	5.33	5.42	1.46	1.76
Masa del Suelo Seco	g	14.71	13.14	12.43	7.72	9.14
Contenido de Humedad	%	36.4	40.6	43.6	18.9	19.3

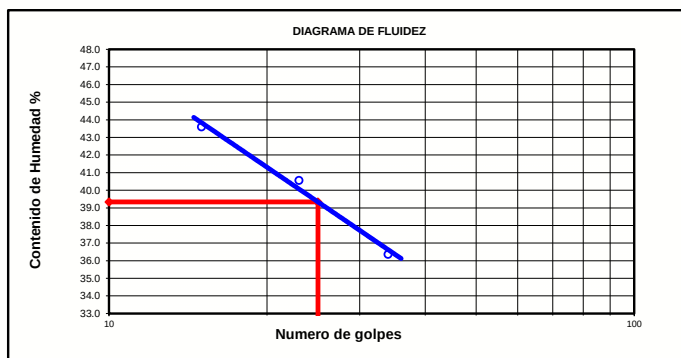

Límite Líquido : **39**

Límite Plástico : **19**

Índice de Plasticidad : **20**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°338-25 SU23

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN ** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 680- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

RMADO / BASE GRANU
Alterado
2
70%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

