

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°341-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 728- 25

PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-16

UBICACIÓN ** : AREA COMUNAL DE PROGRESO, DIST. ZAPATERO, LAMAS, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE ** : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1062-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-10

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-10	LM-8	LM-1	L-03	L-02
N° de Golpes	N°	31	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.80	41.46	38.14	28.53	27.97
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.63	35.25	31.59	27.45	27.03
Masa del Recipiente	g	21.34	25.19	21.32	21.24	21.68
Masa del Agua	g	6.17	6.21	6.55	1.08	0.94
Masa del Suelo Seco	g	10.29	10.06	10.27	6.21	5.35
Contenido de Humedad	%	60.0	61.7	63.8	17.4	17.6

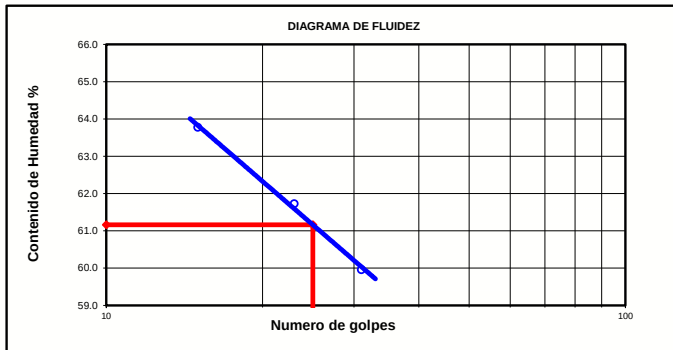

Límite Líquido **61**

Límite Plástico **17**

Índice de Plasticidad **44**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°341-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 728- 25

PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-16

UBICACIÓN ** : AREA COMUNAL DE PROGRESO, DIST. ZAPATERO, LAMAS, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No 4
0%
-
28.9%

Ref. Informe N°1084-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

