

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°342-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 726- 25

FECHA EMISIÓN : 17-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : LA GLORIA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 166-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 06-06-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 09-06-25

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-1	LM-3	LM-7	LM-2	LM-5
N° de Golpes	N°	31	26	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.32	38.26	37.54	33.56	34.25
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.47	35.11	34.01	31.85	32.26
Masa del Recipiente	g	25.32	25.12	24.69	25.33	24.58
Masa del Agua	g	2.85	3.15	3.53	1.71	1.99
Masa del Suelo Seco	g	10.15	9.99	9.32	6.52	7.68
Contenido de Humedad	%	28.1	31.5	37.9	26.2	25.9

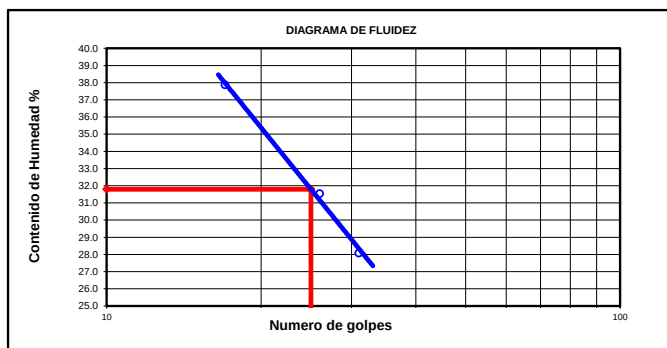

Límite Líquido **32**

Límite Plástico **26**

Índice de Plasticidad **6**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°342-25 SU23

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

AFIRMADO
Alterado
1 1/2
3%
ANGULAR
2.8%

Ref. Informe N°033-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 17/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

