

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°344-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 743- 25

PROYECTO ** : TJ1490 CA_TICUABAMBA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

UBICACIÓN ** : PREDIO SAN MARCEL DE CHUQUIZONGO - CASERÍO CHUQUIZONGO PARTE ALTA, DIST. USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1093-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-11

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-11

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales


DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-9	LM-14	LM-7	LM-15	LM-11
N° de Golpes	N°	32	22	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	44.38	46.87	48.73	34.21	33.74
Masa del recipiente y suelo Seco	g	36.57	38.73	39.75	32.64	32.13
Masa del Recipiente	g	23.51	25.45	25.39	25.41	24.60
Masa del Agua	g	7.81	8.14	8.98	1.57	1.61
Masa del Suelo Seco	g	13.06	13.28	14.36	7.23	7.53
Contenido de Humedad	%	59.8	61.3	62.5	21.7	21.4

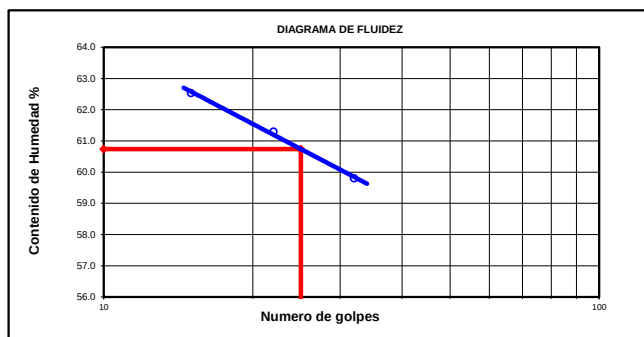

Límite Líquido **61**

Límite Plástico **22**

Índice de Plasticidad **39**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°344-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

PROYECTO ** : TJ1490 CA_TICUABAMBA

UBICACIÓN ** : PREDIO SAN MARCEL DE CHUQUIZONGO - CASERÍO CHUQUIZONGO PARTE ALTA, DIST. USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 743- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
31.2%
ANGULAR
27%

Ref. Informe N°1086-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

