

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°058-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN

RECEPCIÓN N° : 490-25

PROYECTO ** : ADECUACIÓN DE TANQUE TK1 DEL TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM

FECHA EMISIÓN : 2025-04-28

UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 744-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-22

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-23

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.72	2.72	2.72	2.72
contenido de agua saturación (%)	24.4	20.5	19.5	23.4


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	25	25	25	25
Densidad húmeda (g/cm³)	1.864	2.030	2.112	2.004

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	14.0	16.1	18.8	20.5
Densidad Seca (g/cm³)	1.635	1.748	1.778	1.663
Peso unitario seco del suelo kN/m³	16.03	17.14	17.43	16.31

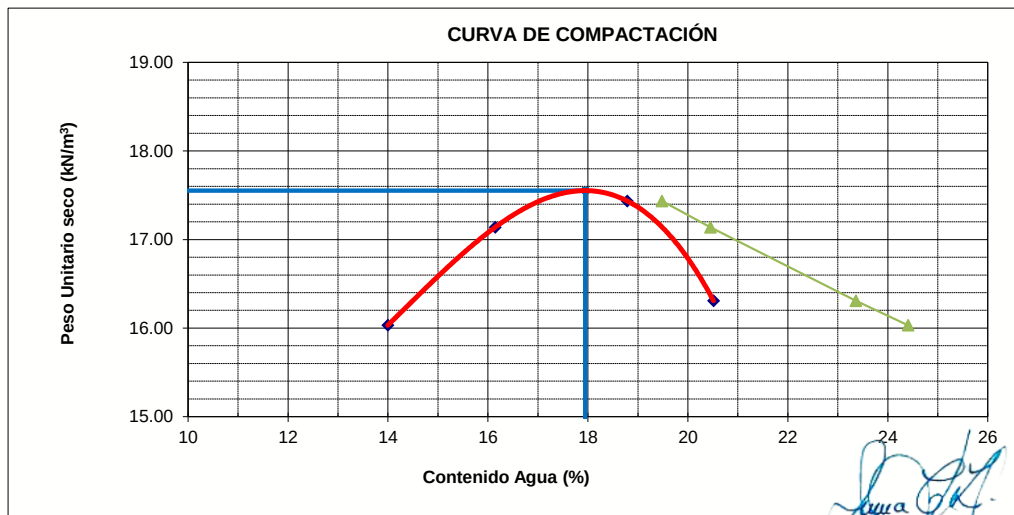

Método de Ensayo

A

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

17.55 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

17.9 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°058-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN DE TANQUE TK1 DEL TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 490-25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-28

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
<No.4
REDONDEADO

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17¹ (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
CL
No.4

N° 195-25 SU22 SUCS-AASHTO

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

