

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 AG19

CLIENTE** : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 099- 25
OT N°: 099- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-24

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : Cantera Minera Jicamarca
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE)
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 032-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-01-27
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-01-28


Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	2	2	98
1 in.	25.0 mm	11	13	87
3/4 in.	19.0 mm	8	21	79
1/2 in.	12.5 mm	14	35	65
3/8 in.	9.5 mm	4	39	61
No.4	4.75 mm	15	54	46
No.8	2.36 mm	9	62	38
No.10	2.00 mm	2	64	36
No.16	1.18 mm	6	71	29
No. 30	600 µm	5	76	24
No.40	425 µm	2	78	22
No.50	300 µm	2	79	21
No.100	150 µm	3	82	18
No. 200	75 µm	3	85	15

Características de la Muestra

Módulo de
finieza

4,85

CURVA GRANULOMETRICA

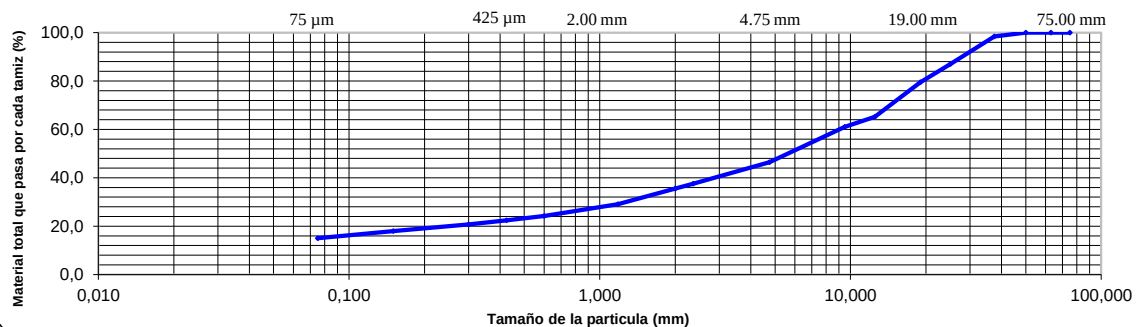

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 023-25 AG19. La modificación se realizó a solicitud del cliente.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

