

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°039-25 AG19**

CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : EJECUCIÓN DEL SECTOR II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO
UBICACIÓN ** : BASE AERONAVAL DEL CALLAO

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 226- 25
OT N°: 230- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-01

**Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : AFIRMADO (BASE GRANULAR)
N° MUESTRA ** : M-3
TIPO DE MUESTRA : LA FAME / BASE EXISTENTE
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 048-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-02-27
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-02-27

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	0	0	100
1 in.	25.0 mm	3	3	97
3/4 in.	19.0 mm	6	8	92
1/2 in.	12.5 mm	12	20	80
3/8 in.	9.5 mm	8	27	73
No.4	4.75 mm	19	46	54
No.8	2.36 mm	10	56	44
No.10	2.00 mm	2	58	42
No.16	1.18 mm	8	67	33
No. 30	600 µm	7	74	26
No.40	425 µm	3	77	23
No.50	300 µm	2	79	21
No.100	150 µm	4	83	17
No. 200	75 µm	4	87	13

Características de la Muestra	
Módulo de finesa	4,41

CURVA GRANULOMETRICA

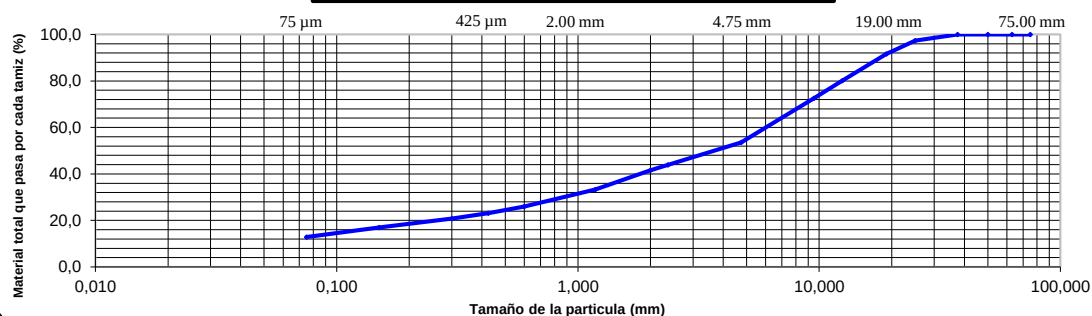

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 01/03/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe