

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°076-25 AG19

CLIENTE** : JIN SHI SAC
DIRECCIÓN ** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. BERNALES
UBICACIÓN ** : HOSPITAL SERGIO BERNALES

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 397- 25
OT N°: 405- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-03

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 079-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-03-29
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-03-31

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	1	1	99
1 in.	25.0 mm	7	8	92
3/4 in.	19.0 mm	8	16	84
1/2 in.	12.5 mm	14	29	71
3/8 in.	9.5 mm	9	38	62
No.4	4.75 mm	18	56	44
No.8	2.36 mm	10	66	34
No.10	2.00 mm	2	68	32
No.16	1.18 mm	6	74	26
No. 30	600 µm	4	78	22
No.40	425 µm	2	80	20
No.50	300 µm	1	81	19
No.100	150 µm	2	84	16
No. 200	75 µm	4	87	13

Características de la Muestra	
Módulo de fineza	4.95

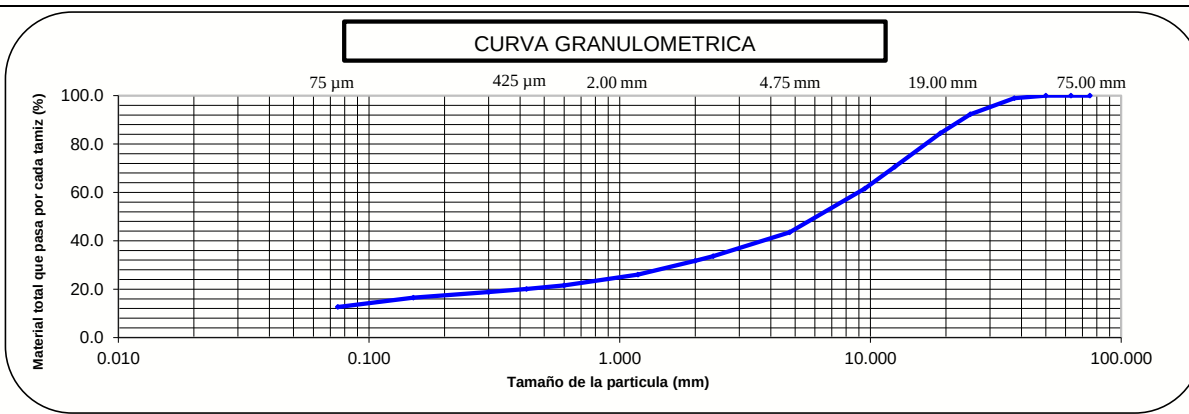

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 076-25 SU19. La modificación se realizó a solicitud del cliente.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

