

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°101-25 AG19

CLIENTE** : BIDDLE INC S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ713 URB. CORPAC LIMA LIMA SAN ISIDRO
PROYECTO ** : Material de Préstamos Relleno - E4-06
UBICACIÓN ** : Estación 6 Línea dos del Metro de Lima, Quilca

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 434- 25
OT N°: 447- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-14

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M - 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 099-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-04-07
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-04-08


Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	13	13	87
1 in.	25.0 mm	18	31	69
3/4 in.	19.0 mm	9	40	60
1/2 in.	12.5 mm	10	49	51
3/8 in.	9.5 mm	4	54	46
No.4	4.75 mm	8	61	39
No.8	2.36 mm	3	65	35
No.10	2.00 mm	1	65	35
No.16	1.18 mm	2	67	33
No. 30	600 µm	4	71	29
No.40	425 µm	4	75	25
No.50	300 µm	5	80	20
No.100	150 µm	8	89	11
No. 200	75 µm	3	92	8.4

Características de la Muestra

Módulo de
finieza

5.40

CURVA GRANULOMETRICA

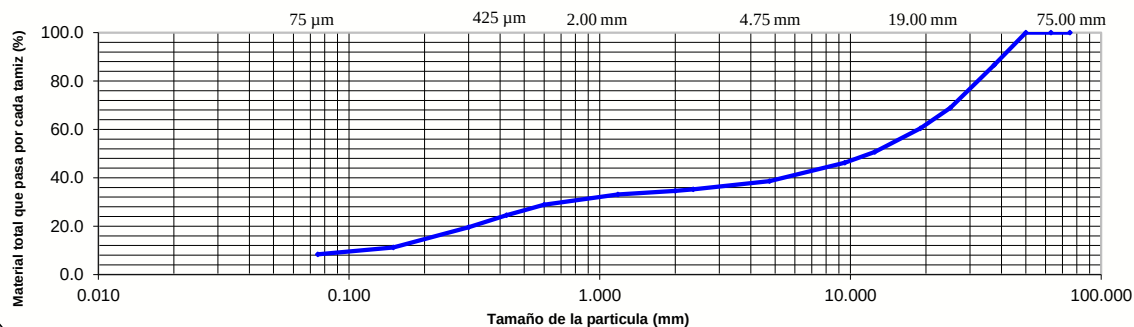

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

