ល.រ	ប្រធ្ងន់ ឬ ស្រាំ	ល.រ	កាលវិភាគ	ល.រ	កំណែប្រែសម្រួល ឬ ចំណាត់ការបោះពុម្ព
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង : ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
ទីស្តីការ ស្ថាប័នសង្គមកិច្ច
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការងារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អគ្គនាយកដ្ឋាន ការងារសង្គម និងយុវនីតិសម្បទា
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការងារសង្គម

N.S.P.C. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការងារសង្គម
អាជ្ញាធរដឹកនាំ ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
ស្ថាប័នការងារសង្គម ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះគម្រោង:
ការដ្ឋាន ស្ថាប័នសង្គមកិច្ច
ទីស្នាក់ការក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការងារសង្គម
ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

ក្រុមហ៊ុនសិក្សារចនា :

ឈ្មោះ :	ឈ្មោះ និងមុខងារ	ហត្ថលេខា
ជំនាញវិស្វកម្ម :		
ជំនាញស្ថាបត្យកម្ម :		

ឈ្មោះគ្រោង :

PILE CAP DETAIL PLAN


ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ	ឆ្នាំ	ទំព័រ
1:50		41

COLUMN / LEVEL	C1	C2	C3	C3A	C4	C5	C(20×56)	C(20×41)	C(20×20)	C6(30×30)	C7(20×20)
TOP ROOF FLOOR											
ROOF FLOOR	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150						Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 4DB16 Stirrup (Ext): RB8@150
12TH FLOOR	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 8DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): RB8@150							
9TH FLOOR	Main Bar: 22DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 20DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150							
3RD FLOOR	Main Bar: 26DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 24DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150							
GROUND FLOOR	Main Bar: 30DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 28DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 8DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 6DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 6DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 6DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 6DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 6DB16 Stirrup (Ext): RB8@150 Stirrup (Int): RB8@150	Main Bar: 4DB16 Stirrup (Ext): RB8@150
FOUNDATION	Main Bar: 30DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 28DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 16DB25 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150	Main Bar: 12DB20 Stirrup (Ext): DB10@150 Stirrup (Int): DB10@150						

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2 Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

GROUND FLOOR COLUMN AT LEVEL +0.000m LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

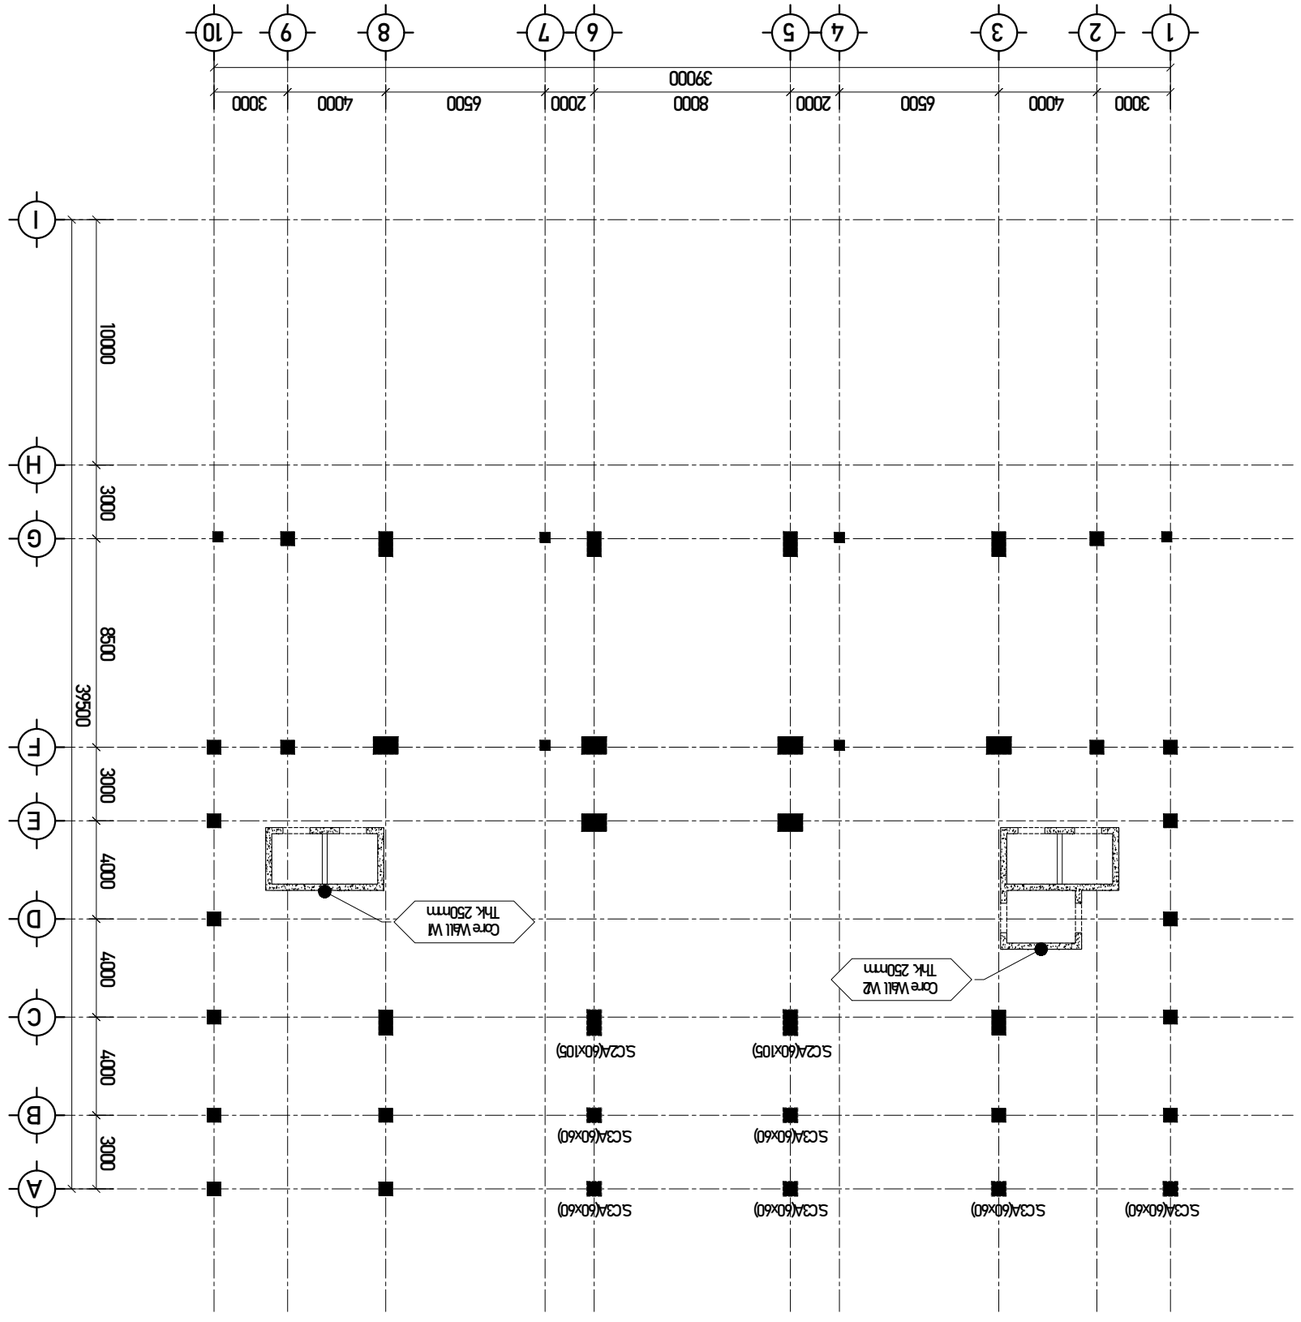

ល.រ	ប្លង់ ឥ ឧបករណ៍	ល.រ	កាលបរិច្ឆេទ	ការកែសម្រួលធំៗ	ល.រ	ឈ្មោះ	ហត្ថលេខា
1		1			A		
2		2			B		
3		3			C		
4		4			D		
5		5			E		
6		6			F		
7		7			G		
8		8			H		

ម្ចាស់ការងារ :

ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ក្រុមហ៊ុន ឧត្តមសេនា ឌីវែលផ្លាន់ ឯ.ក

ឈ្មោះអ្នកជំនាញ :

ការិយាល័យ ជាតិសន្តិសុខសង្គម
ទទួលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោង
អាគារការិយាល័យ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសន្តិសុខសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អាគារបុរេប-អារធាតុន ចាស់ម្ភាំលាត
ចាស់ទ្វេម ចាស់ទ្វេធំ ធ្នាស់ចាស់ធំ ចាស់ប្តូរលាប

ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ប្រភេទគម្រោង	អគារ ធ្នាស់ទ្រនាង	លេខគម្រោង
ចាត់តាំងការងារ :		
ធ្វើតេស្តការងារ :		
ប្រធានក្រុមការងារ :		

ឈ្មោះគម្រោង :


PILE CAP DETAIL PLAN

ទម្រង់ក្រដាស	ផ្នែក	លេខសន្លឹក
A1	1:50	42

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2 Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

GROUND FLOOR COLUMN AT LEVEL +0.680m LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

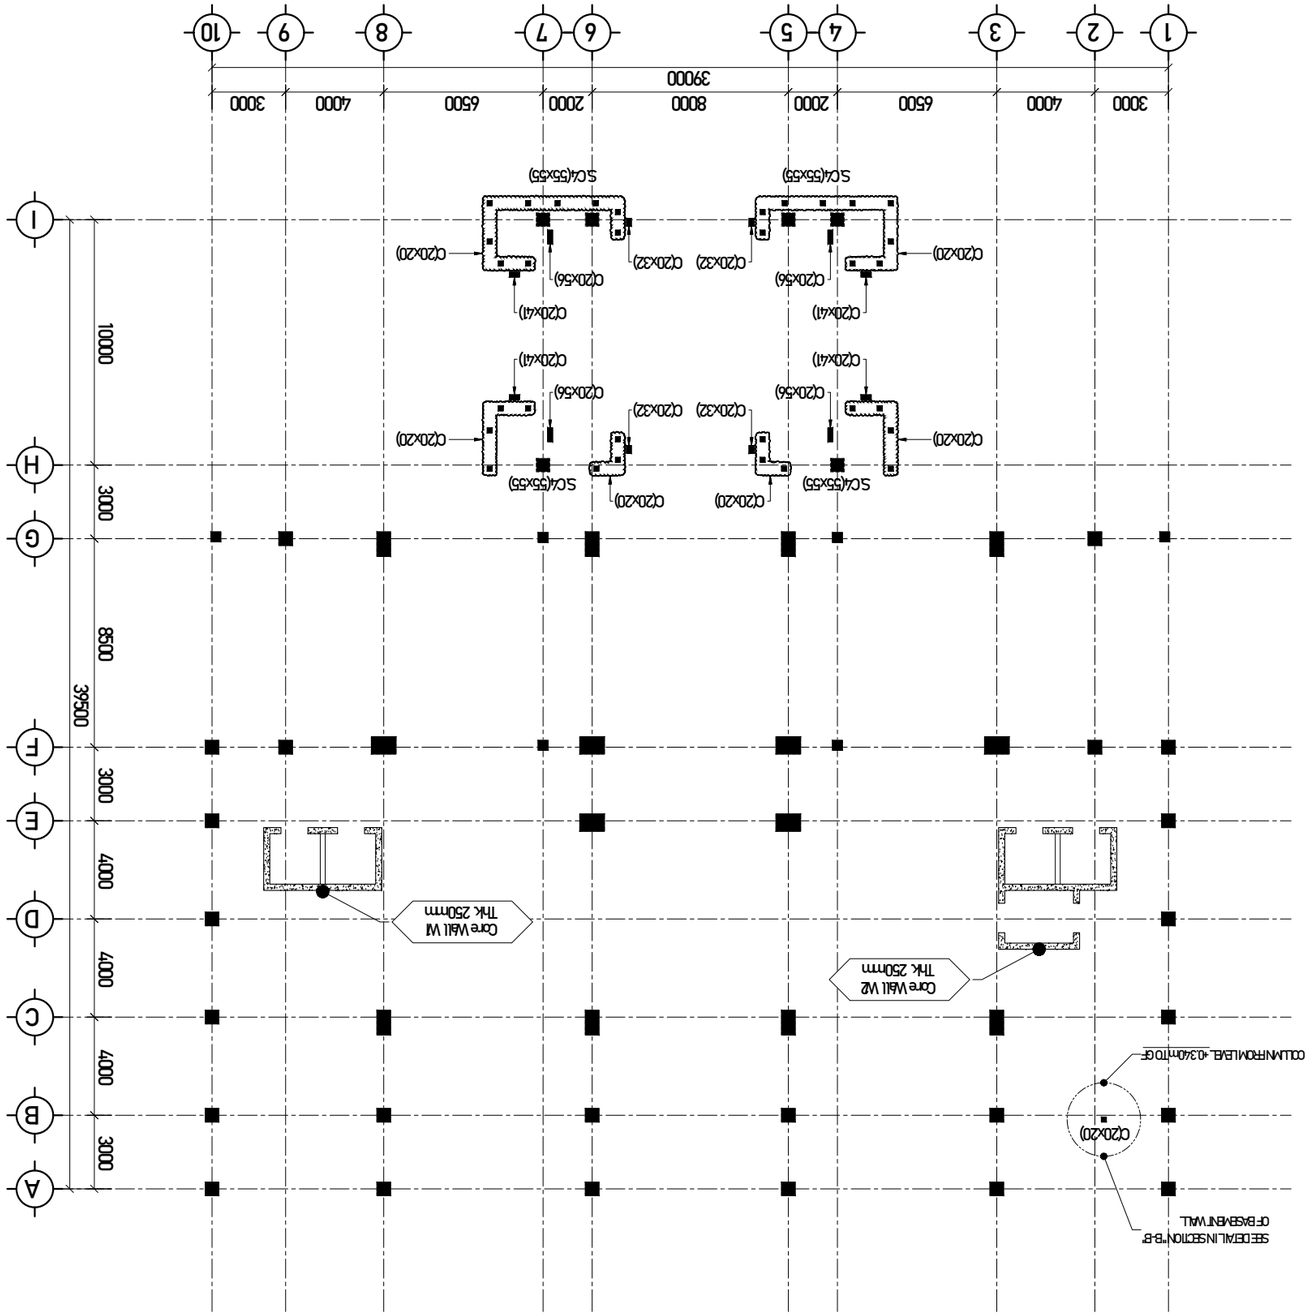

ល.រ	ប្រវែង ឬ ទំហំ	ល.រ	ការពារ	ល.រ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង:

ក្រសួង សាធារណការ

ខេត្តកោះកុង ស្ពានឆ្លងអូរតាឡាត់

ការិយាល័យ ជាតិនៃការពារសង្គម

HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
ចាស់ជរា ពន្លឹក ចាស់ជរាឥតសមត្ថភាព
និងជនពិការ

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកម្ម
ថ្ងៃទី ...../...../...../

ត្រួតពិនិត្យដោយ : ថ្នាក់ដឹកនាំ
ត្រួតពិនិត្យការងារ ការពារការងារ និងបច្ចេកទេស

ម្ចាស់ការងារ :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃការពារសង្គម
ចាស់ជរា ពន្លឹក ចាស់ជរាឥតសមត្ថភាព
និងជនពិការ

N.S.P.C.
អាគារលេខ ២ ផ្លូវលេខ ១៣
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ


ប្រធានគម្រោង :

ឈ្មោះ និងហត្ថលេខា		ហត្ថលេខា
ប្រធាន :		
អនុប្រធាន :		
ជំនាញ :		
ជំនាញរង :		

ឈ្មោះគម្រោង :

PILE CAP DETAIL PLAN

ទម្រង់	មាត្រដ្ឋាន	លេខសន្លឹក
A1	1:50	43

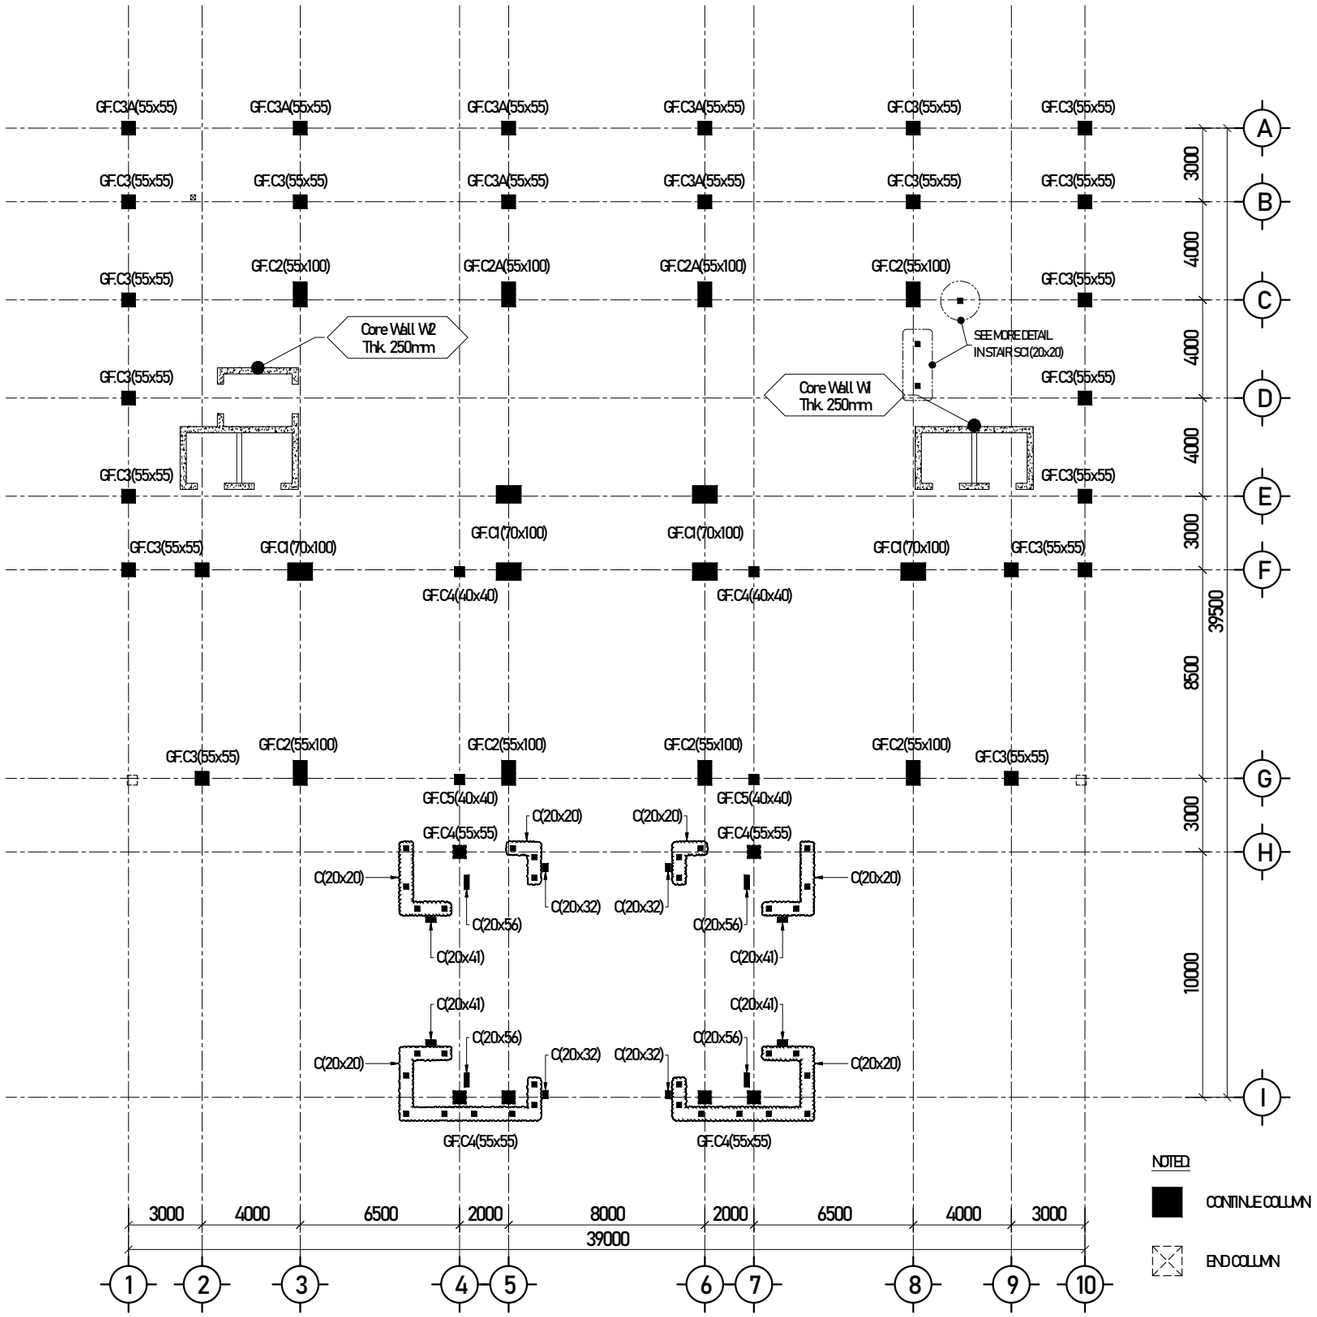

GROUND FLOOR COLUMN AT LEVEL +1.700m LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

Note:
1. Characteristic cylinder strength of 40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a minimum of
   - 390MPa for deformed bar (DB)
   - 235MPa for round bar (RB)

ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ល.រ	កំណែរ	ល.រ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម N.S.P.C.
អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខពិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឫស្សីរាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះគម្រោង:

គម្រោង សាងសង់អគារ
ទីស្នាក់ការអគ្គណៈកម្មាធិការជាតិគាំពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អំពីបេតុង-អារមេ៉ាមាន ជាន់ផ្ទាល់ដី
ជាន់ទី១ ដល់ ជាន់ទី៩ និងជាន់ដំបូល

វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ .....
ចុះថ្ងៃទី ...../...../...../

ទីតាំងសាងសង់ : ផ្ទះលេខពិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឫស្សីរាជធានីភ្នំពេញ


ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ឈ្មោះ និងមុខងារ		ហត្ថលេខា
គូរដោយ :		
ពិនិត្យដោយ :		
យល់ព្រមដោយ :		

ឈ្មោះប្លង់ :

PILE CAP DETAIL PLAN

មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	44

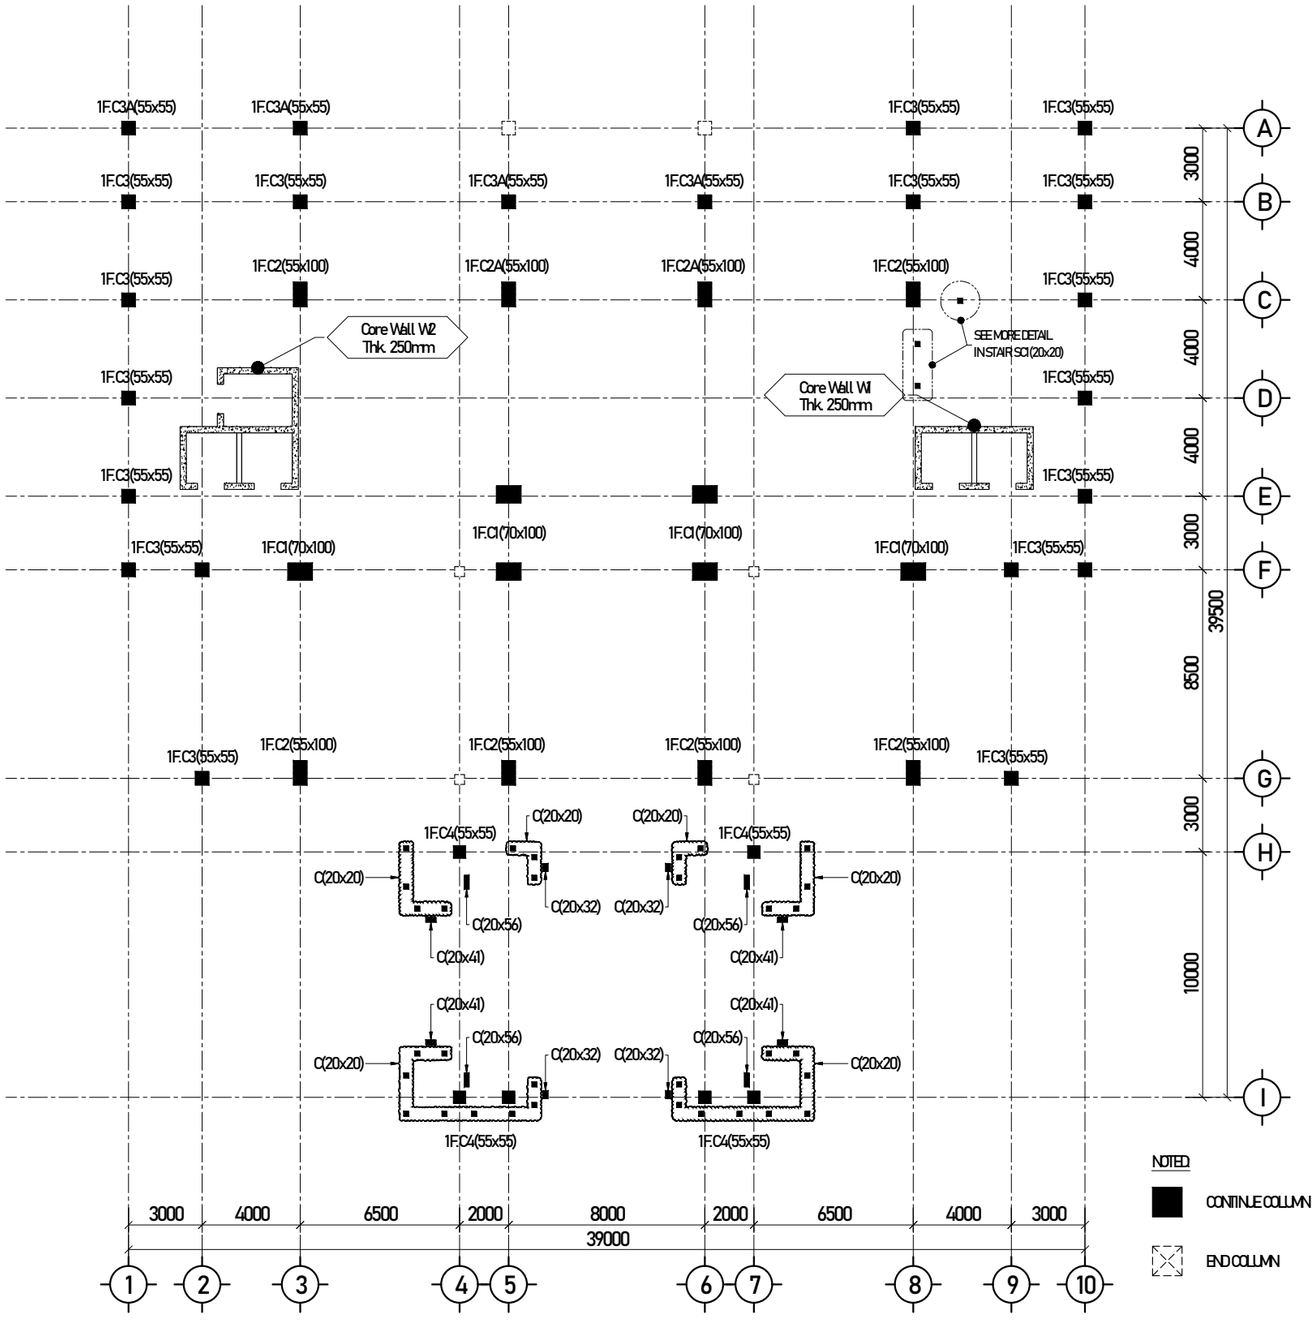

1ST FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

Note:
1. Characteristic cylinder strength of 40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a minimum of
   - 390MPa for deformed bar (DB)
   - 235MPa for round bar (RB)

ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ល.រ	កំណែរ	ល.រ	កំណាត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម N.S.P.C.
អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវរដ្ឋមន្ត្រីច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះគម្រោង:

គម្រោង សាងសង់អគារ
ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អំពីបេតុង-អារម៉ែមាន ជាន់ផ្ទាល់ដី
ជាន់ទី១ ដល់ ជាន់ទី៩ និងជាន់ដំបូល

វិញ្ញាបនប័ត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ .....
ចុះថ្ងៃទី ...../...../...../

ទីតាំងសាងសង់ : ផ្លូវរដ្ឋមន្ត្រីច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ


ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ឈ្មោះ និងមុខងារ		ហត្ថលេខា
គួរដោយ :		
ពិនិត្យដោយ :		
យល់ព្រមដោយ :		

ឈ្មោះប្លង់ :

PILE CAP DETAIL PLAN

មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	45

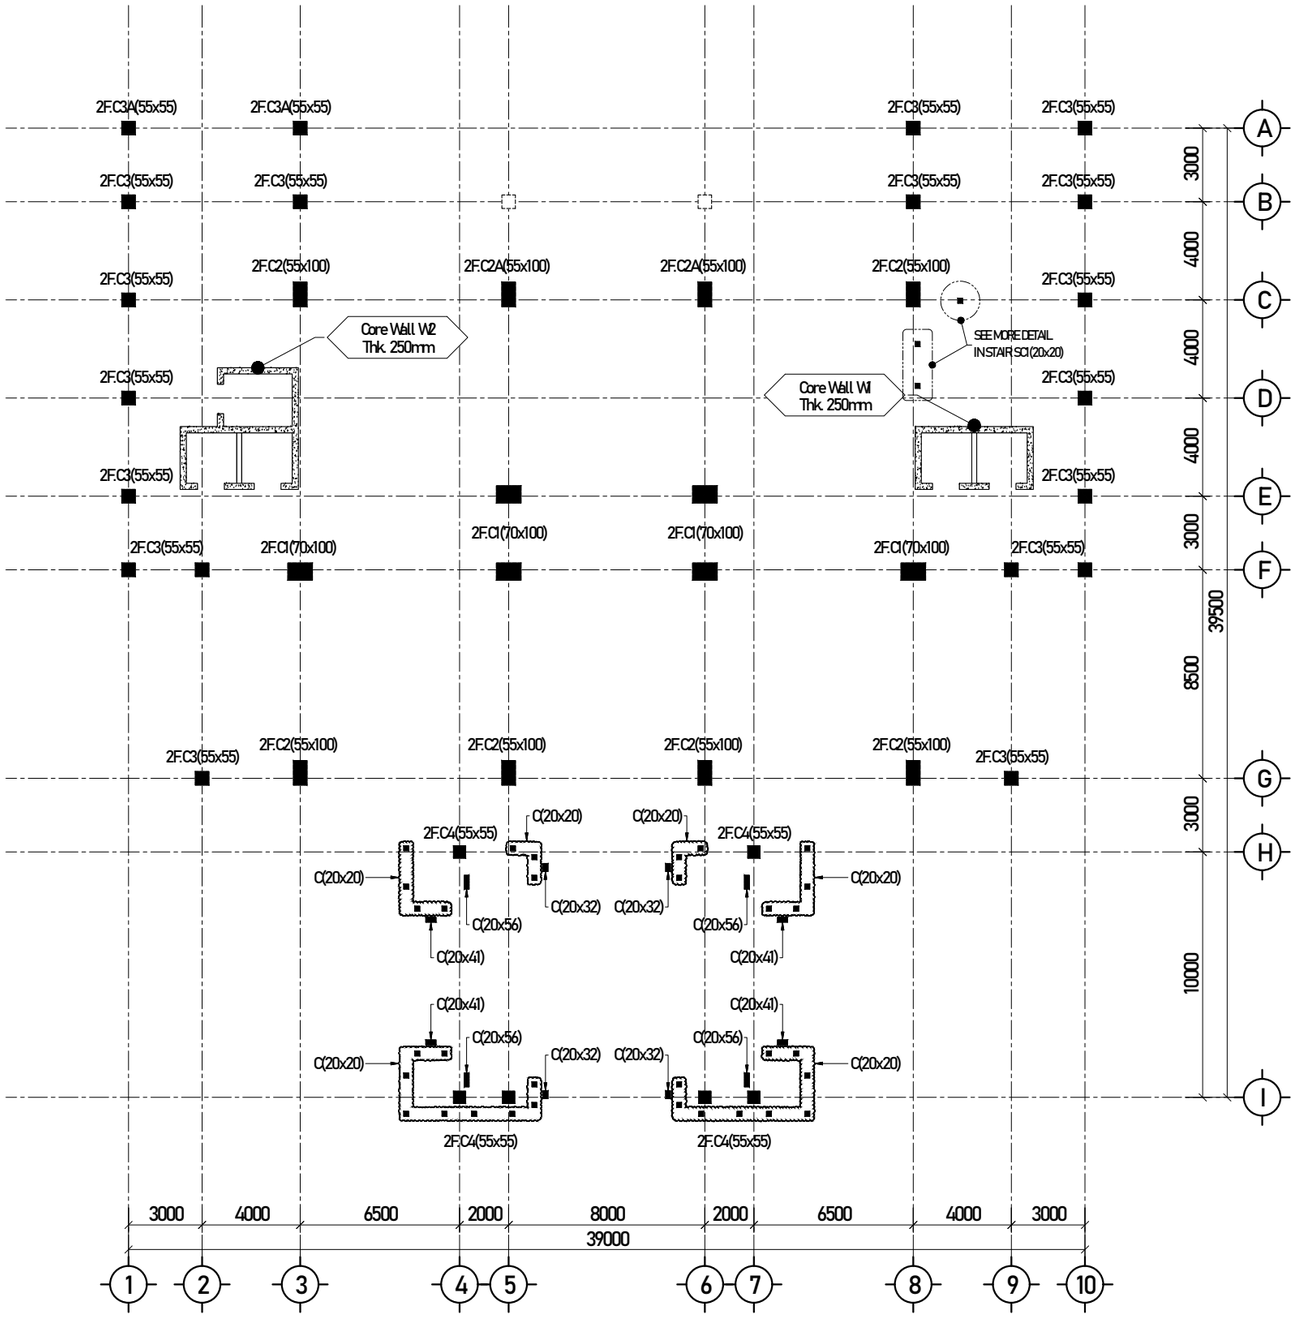

2ND FLOOR COLLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

Note:
1. Characteristic cylinder strength of 40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a minimum of
   - 390MPa for deformed bar (DB)
   - 235MPa for round bar (RB)

ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ល.រ	កំណែរ	ល.រ	កំណាត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម N.S.P.C.
អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវរះមុនិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះគម្រោង:

គម្រោង សាងសង់អគារ
ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អំពីបេតុង-អារម៉ែមាន ជាន់ផ្ទាល់ដី
ជាន់ទី១ ដល់ ជាន់ទី៩ និងជាន់ដំបូល

វិញ្ញាបនប័ត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ .....
ចុះថ្ងៃទី ...../...../...../

ទីតាំងសាងសង់ : ផ្លូវរះមុនិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ឈ្មោះ និងមុខងារ		ហត្ថលេខា
គួរដោយ :		
ពិនិត្យដោយ :		
យល់ព្រមដោយ :		


ឈ្មោះប្លង់ :

PILE CAP DETAIL PLAN

មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	46

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

2ND MEZZANINE FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN
SCALE 1:250

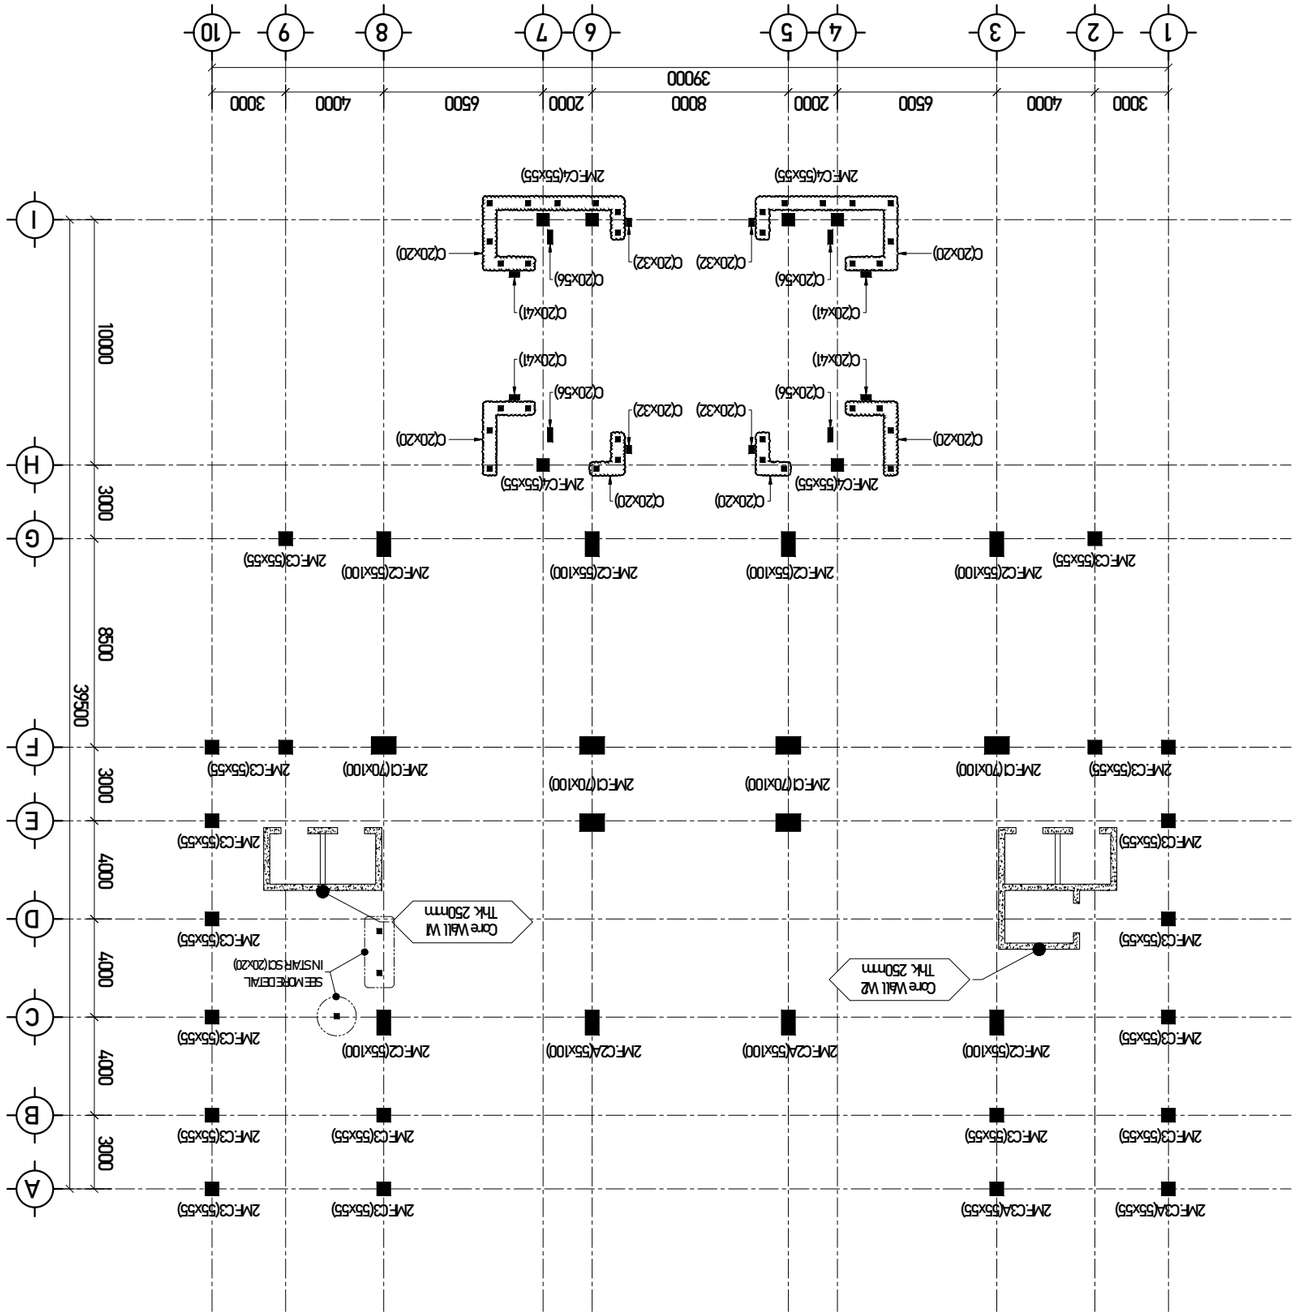

ល.រ	ប្លង់ ឥ ឆ្នាំ	ល.រ	កំពស់	ល.រ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		A			
2		B			
3		C			
4		D			
5		E			
6		F			
7		G			
8		H			

ម្ចាស់ការងារ :

ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពសង្គម
NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសុវត្ថិភាពសង្គម N.S.P.C.
អាជ្ញាធរដឹកនាំ ចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ស្ថាបត្យករ ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសិក្សាវិស្វកម្ម

ឈ្មោះគម្រោង:

HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អគារបេសកកម្ម ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិ
សុវត្ថិភាពសង្គម រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសុវត្ថិភាពសង្គម ជាម្ចាស់ថ្លៃសិទ្ធិ
ស្ថាបត្យករ ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសិក្សាវិស្វកម្ម

ប្រភេទគម្រោង :

ឈ្មោះ និងហត្ថលេខា		ឆ្នាំ

ម្ចាស់ការងារ :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសុវត្ថិភាពសង្គម

ស្ថាបត្យករ ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសិក្សាវិស្វកម្ម

ជាប្រធាន :

ជាសមាជិក :

ជាសមាជិក :

ជាសមាជិក :

ឈ្មោះគម្រោង :


PILE CAP DETAIL PLAN

ចាត់ទុកជា	មាត្រដ្ឋាន	លេខសម្គាល់
	1:50	47

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2 Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

3RD FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

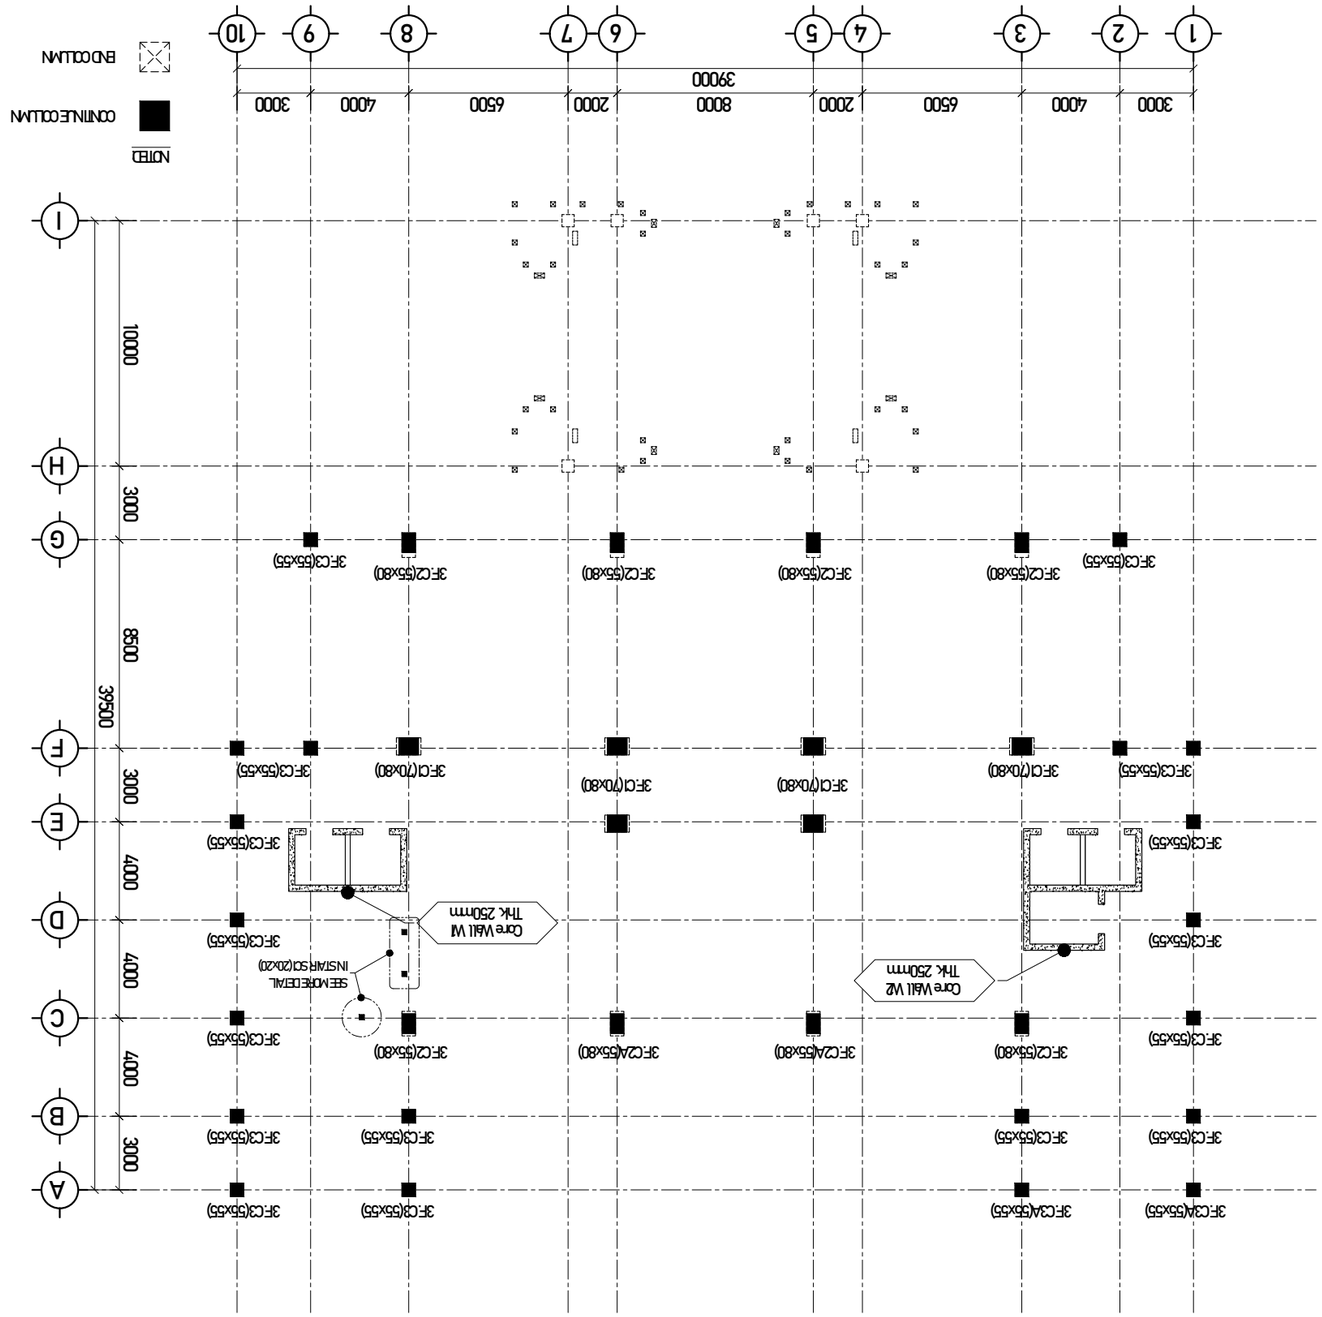

ល.រ	ប្លង់ ឥ ឆ្នាំ	ល.រ	កំពស់	ល.រ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

N.S.P.C.
អាជ្ញាធរជាតិការពារសង្គម
ស្ថាប័នសាធារណៈ ក្រោមឱវាទនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនា

ឈ្មោះគម្រោង:

ការិយាល័យ ស្ថាបត្យកម្ម
ទីស្នាក់ការអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អង្គភាពជាតិការពារសង្គម
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា

ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យគម្រោង
ថ្ងៃទី ...../...../.....

ចៅហ្វាយគម្រោង : ឧត្តមសេនីយ៍ ...
តួនាទី ...

ប្រភេទគម្រោង :

ឈ្មោះ និង ហត្ថលេខា		ហត្ថលេខា
ប្លង់ :		
ការិយាល័យ :		
ជាងស្ថាបនិក :		
ឈ្មោះគម្រោង :		


PILE CAP DETAIL PLAN

ម៉ាស្តង់ដារ	មាត្រដ្ឋាន	លេខសន្លឹក
	1:50	48

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2 Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

5TH TO 8TH FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

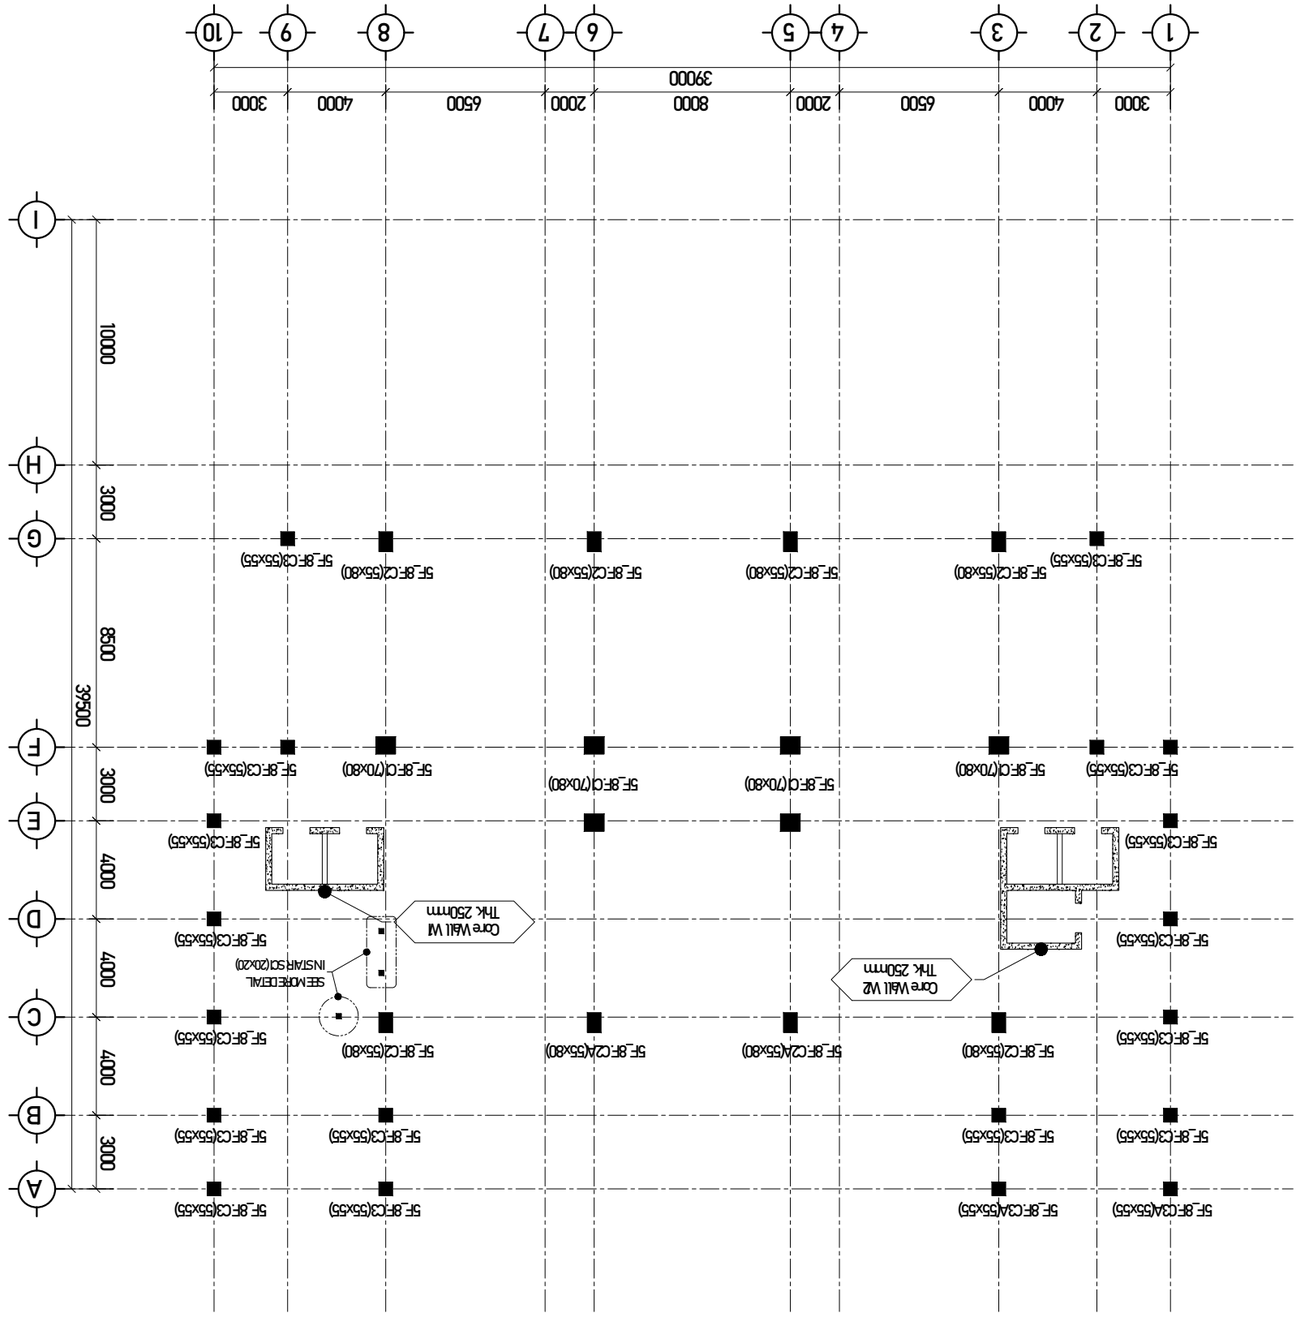

ល.រ	ប្លង់ នឹង ឆ្នាំ	ល.រ	ពាក្យការ	ល.រ	កំណត់ចំណាំ ឬឯកសារយោង	ថ្ងៃខែឆ្នាំ
1		1		A		
2		2		B		
3		3		C		
4		4		D		
5		5		E		
6		6		F		
7		7		G		
8		8		H		

ម្ចាស់គម្រោង : ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
ការិយាល័យ ទទួលបន្ទុកការងារ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម ស.ជ.ប
N.S.P.C.
អាជ្ញាធរជាតិ ស្តីពីការពារសង្គម
ស្ថាបត្យករ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា


ប្រធានគម្រោង :

ឈ្មោះគម្រោង:
ការដ្ឋាន ស្ថាបត្យកម្ម
ឧទ្យានការកម្សាន្ត ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិការពារសង្គម

ប្រភេទគម្រោង :

ឈ្មោះ និងហត្ថលេខា		ហត្ថលេខា
ប្លង់ :		
ការិយាល័យ :		
ជំនាញ :		
គម្រោង :	PILE CAP DETAIL PLAN	
ចាប់ផ្តើម	1:50	លេខសន្លឹក 49

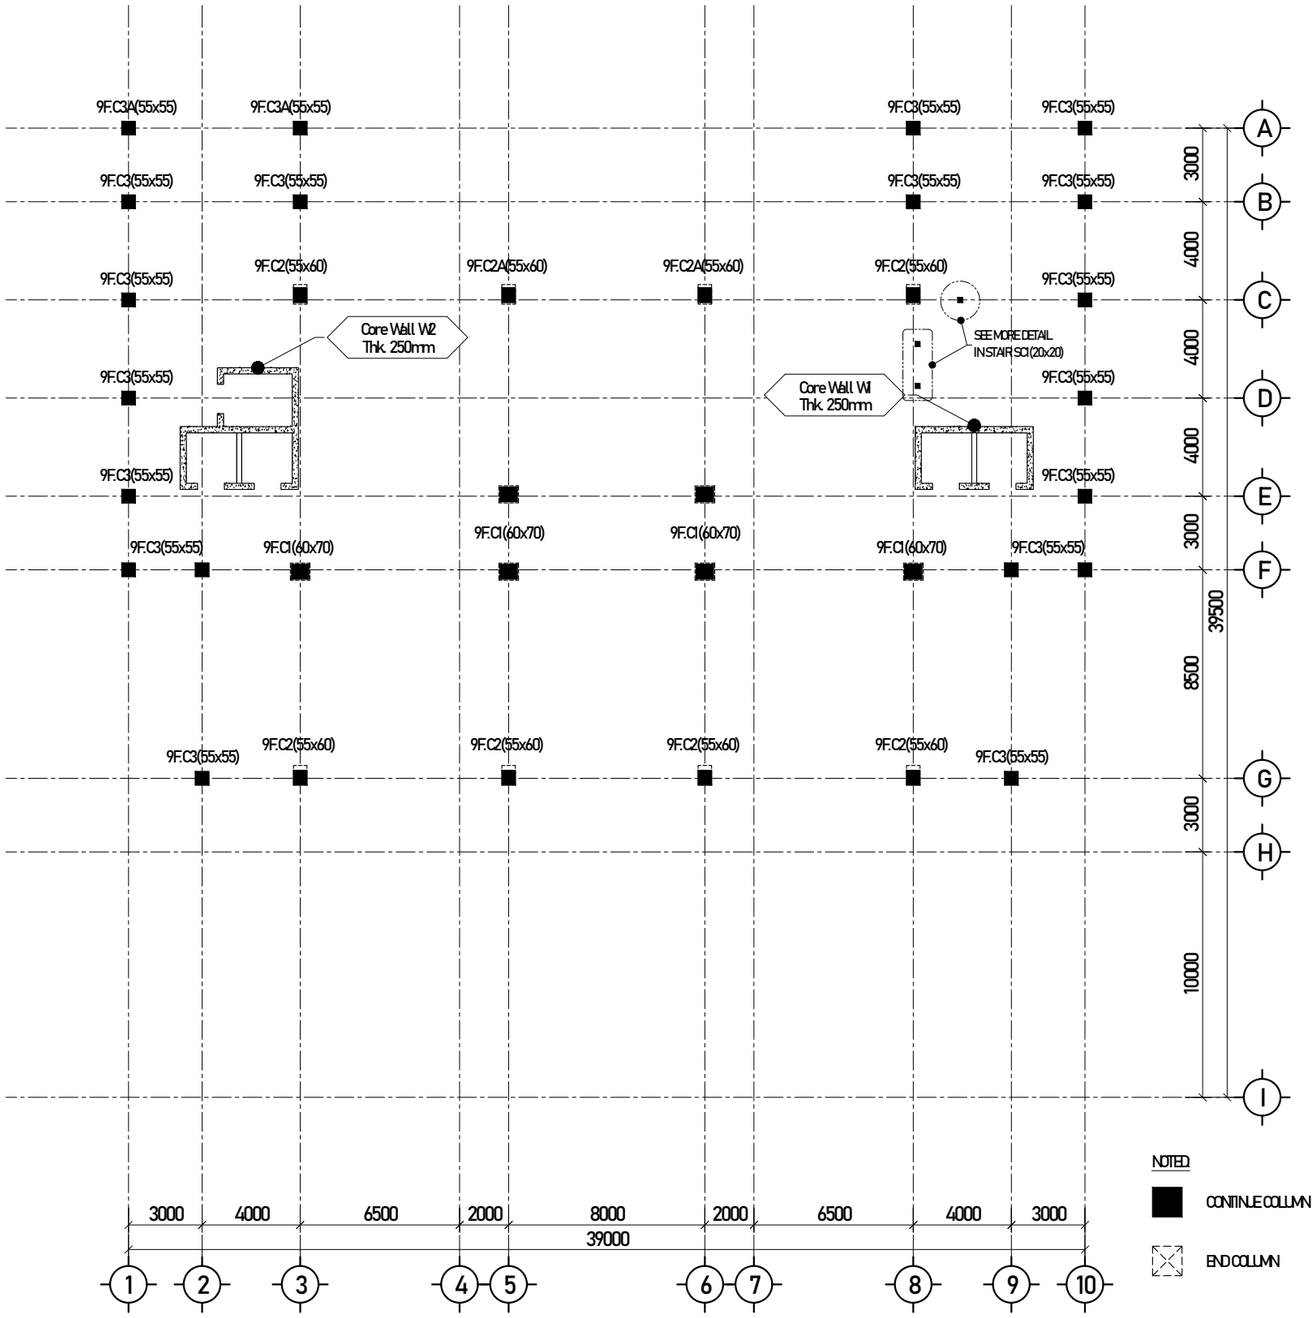

9TH FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

Note:
1. Characteristic cylinder strength of 40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a minimum of
   - 390MPa for deformed bar (DB)
   - 235MPa for round bar (RB)

លរ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	លរ	កំណែរ	លរ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម N.S.P.C.
អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខគិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឈរ រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះគម្រោង:

គម្រោង សាងសង់អគារ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អំពីបេតុង-អារម៉េមាន ជាន់ផ្ទាល់ដី
ជាន់ទី១ ដល់ ជាន់ទី៩ និងជាន់ដំបូល

វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ .....
ចុះថ្ងៃទី ...../...../...../

ទីតាំងសាងសង់ : ផ្ទះលេខគិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឈរ រាជធានីភ្នំពេញ


ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ឈ្មោះ និងមុខងារ		ហត្ថលេខា
គូរដោយ :		
ពិនិត្យដោយ :		
យល់ព្រមដោយ :		

ឈ្មោះប្លង់ :

PILE CAP DETAIL PLAN

មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	50

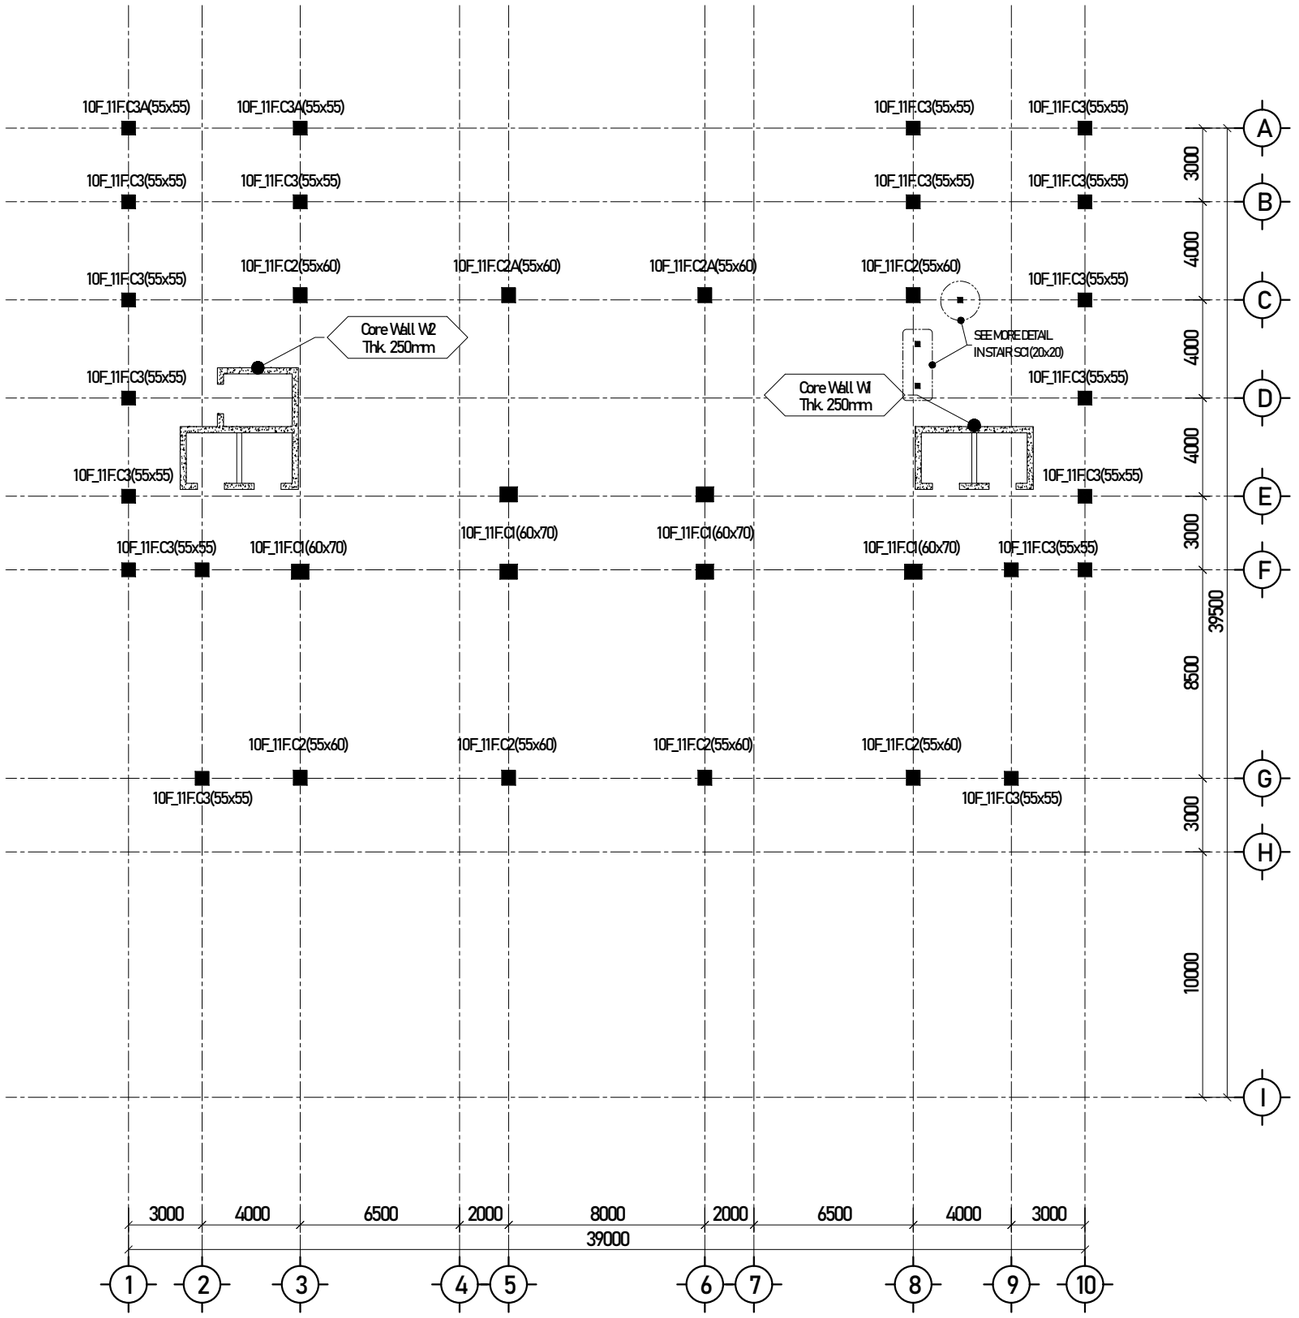

10TH AND 11TH FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

Note:
1. Characteristic cylinder strength of 40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a minimum of
   - 390MPa for deformed bar (DB)
   - 235MPa for round bar (RB)

លរ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	លរ	កំណែរ	លរ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម N.S.P.C.
អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខតិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឈរ រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះគម្រោង:

គម្រោង សាងសង់អគារ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អំពីបេតុង-អារម៉េមាន ជាន់ផ្ទាល់ដី
ជាន់ទី១ ដល់ ជាន់ទី៩ និងជាន់ដំបូល

វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ .....
ចុះថ្ងៃទី ...../...../...../

ទីតាំងសាងសង់ : ផ្ទះលេខតិច
សង្កាត់ព្រែកតាសេក ខ័ណ្ឌព្រៃឈរ រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោង :

ឈ្មោះ និងមុខងារ		ហត្ថលេខា
គូរដោយ :		
ពិនិត្យដោយ :		
យល់ព្រមដោយ :		


ឈ្មោះប្លង់ :

PILE CAP DETAIL PLAN

មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	51

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2. Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

12TH FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN
SCALE 1:250

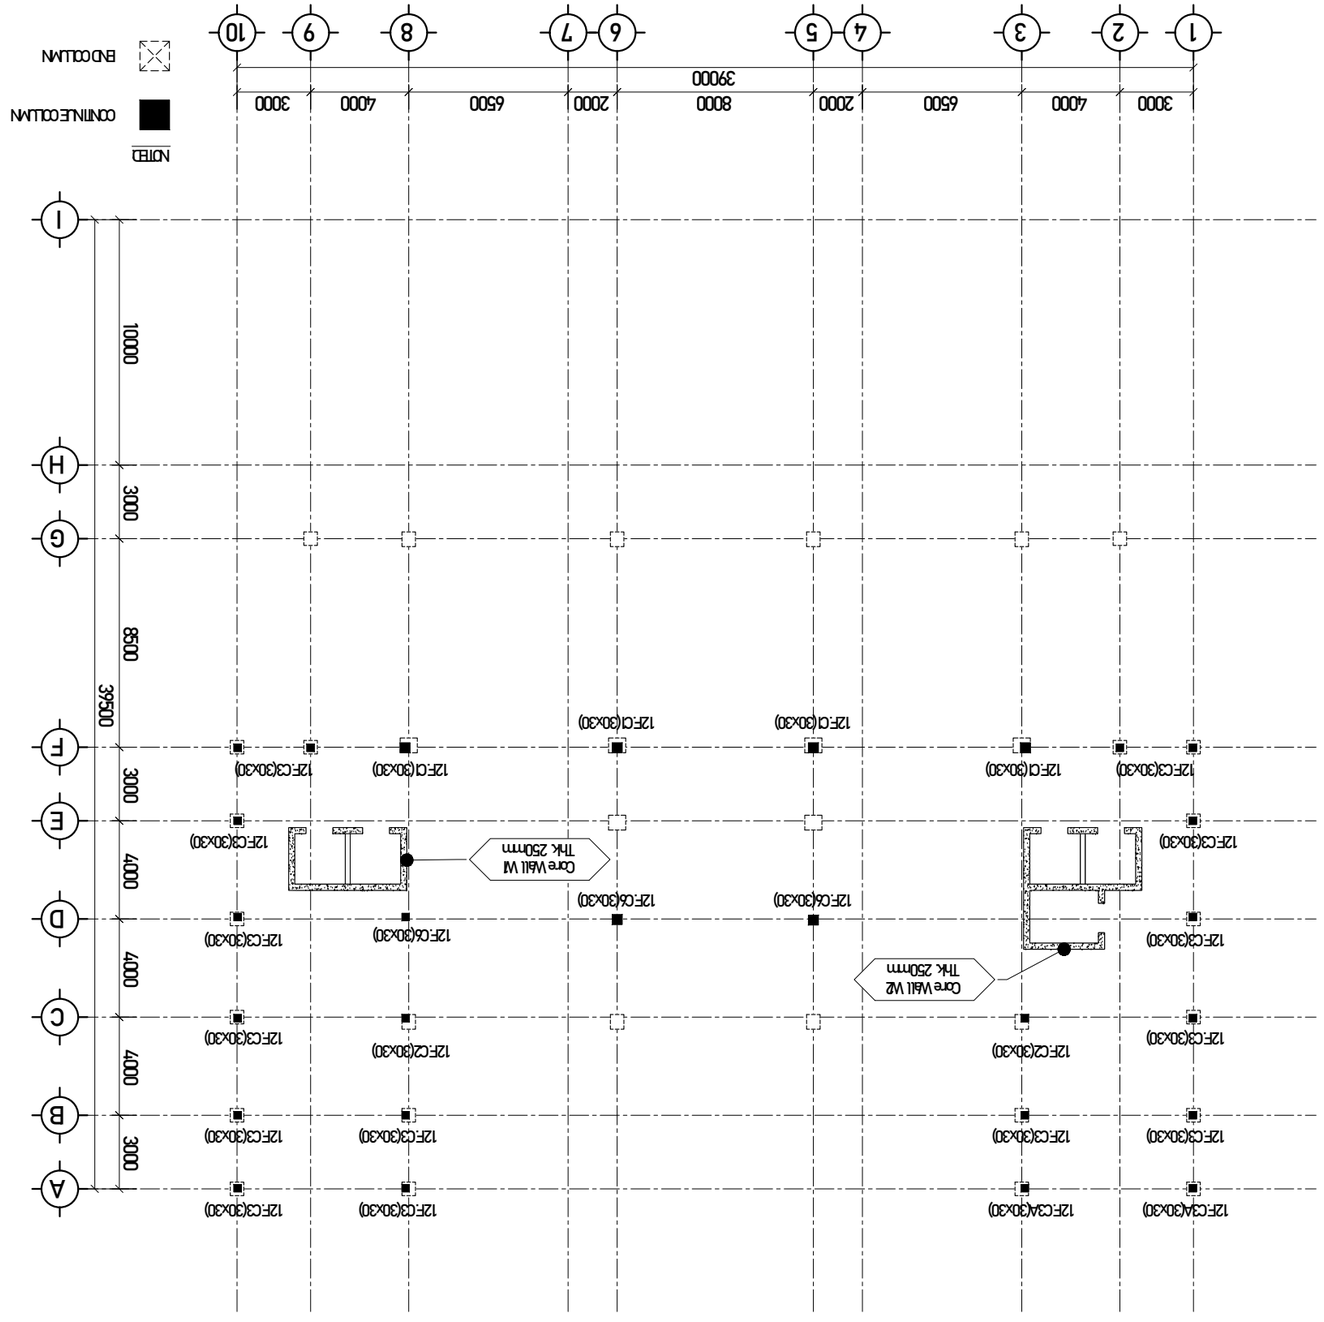

ល.រ	ប្លង់ ឥ ឆ្នាំ	ល.រ	កាលវារ	ល.រ	កំណត់ចំណាំ និង ឯកសារយោង
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង:

ក្រសួង សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន
នាយកដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល
អង្គភាពការពារសង្គម
HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយអន្តរាគមន៍
ចាំបាច់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹង ធានាឲ្យនូវសុវត្ថិភាព
ក្នុងប្តឹងផ្តាំតាមបណ្តាញ

ប្រធានគម្រោង : N.S.P.C.
អាជ្ញាធរជាតិ ស្តីពីការពារសង្គម
ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ប្រធានក្រុមការងារ :

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយអន្តរាគមន៍
ចាំបាច់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹង ធានាឲ្យនូវសុវត្ថិភាព
ក្នុងប្តឹងផ្តាំតាមបណ្តាញ

ក្រុមការងារ ឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
អង្គភាពការពារសង្គម
ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ក្រុមការងារ ឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
អង្គភាពការពារសង្គម
ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ប្រធានក្រុមការងារ :	ឈ្មោះ និង ហត្ថលេខា	ហត្ថលេខា
អ្នកគ្រប់គ្រង :		
ស្ថាបត្យករ :		
ជំនាញរចនាសម្ព័ន្ធ :		
ជំនាញបច្ចេកទេស :		


ឈ្មោះគម្រោង :
PILE CAP DETAIL PLAN

ទាំងមូល	មាត្រដ្ឋាន	1:50	លេខសន្លឹក	52

Note
1. Characteristic cylinder strength of
40MPa at 28 days
2 Reinforcing steel yield strength to be a
minimum of
- 390MPa for deformed bar (DB)
- 235MPa for round bar (RB)

ROOF FLOOR COLUMN LAYOUT PLAN

SCALE 1:250

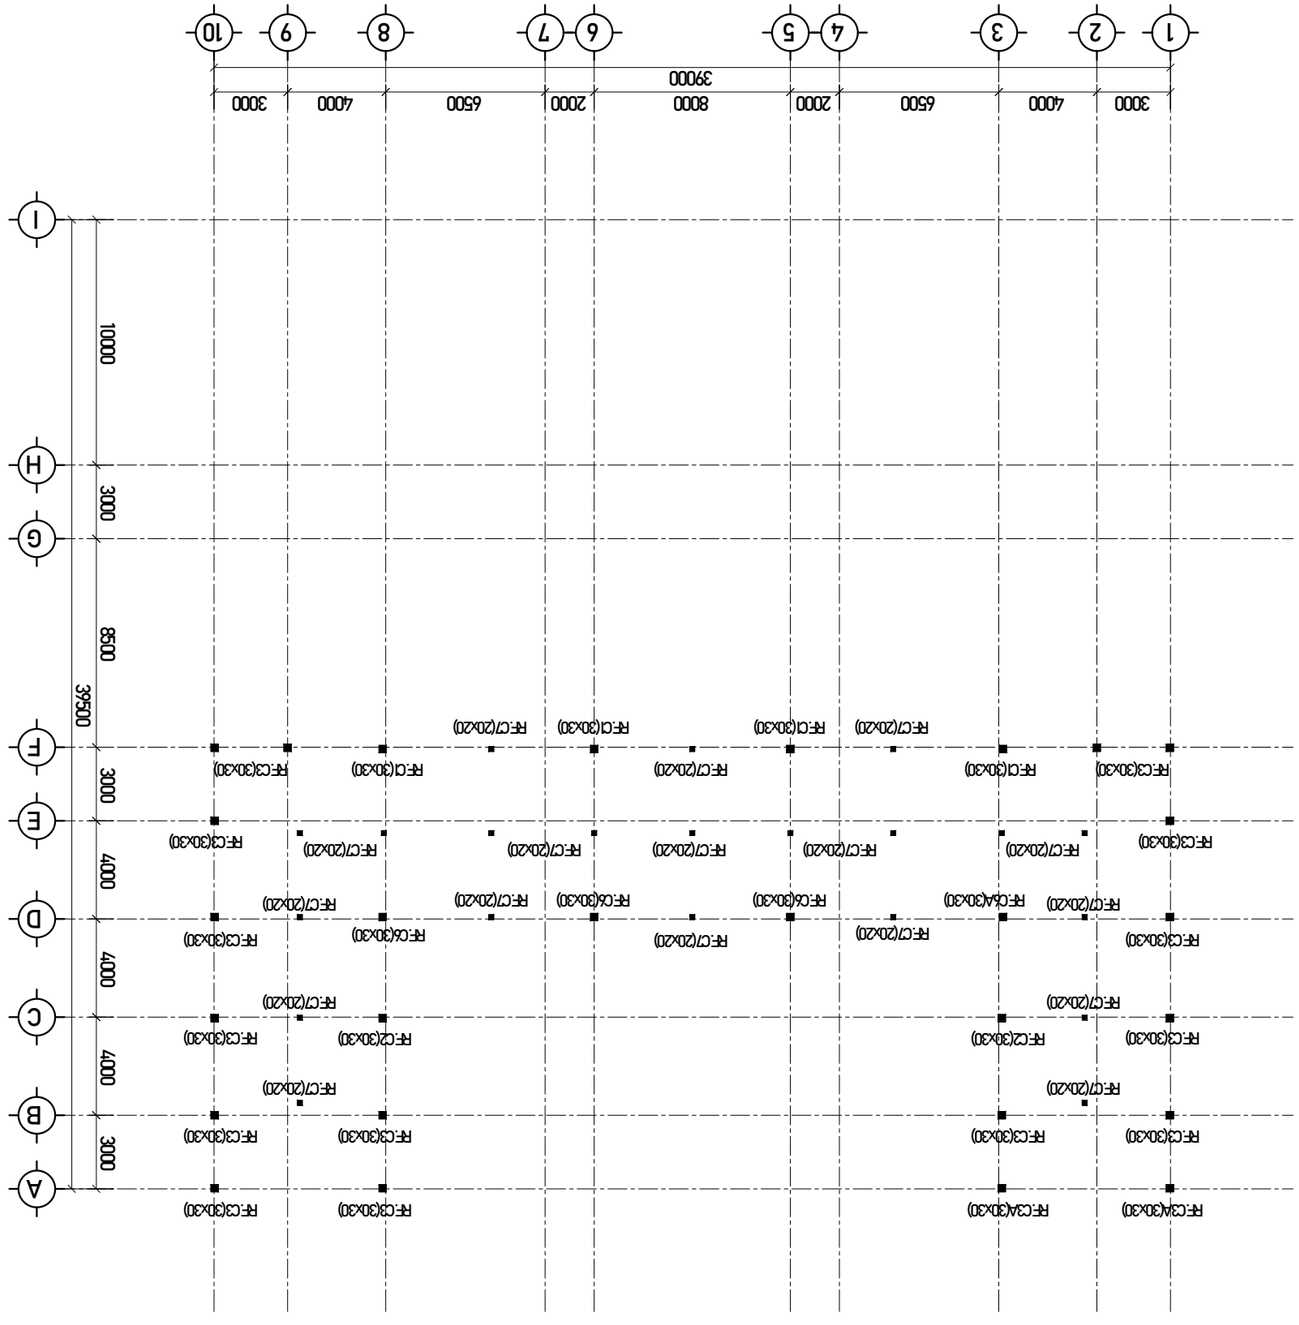

ល.រ	ឈ្មោះ និង នាមត្រកូល	ល.រ	តំណែង	ល.រ	ហត្ថលេខា
1		1		A	
2		2		B	
3		3		C	
4		4		D	
5		5		E	
6		6		F	
7		7		G	
8		8		H	

ម្ចាស់គម្រោង: ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល ប្រកាន់ឆ្នាំងសង្កែ ក្រុងភ្នំពេញ
HEADQUARTER OF THE NATIONAL
SOCIAL PROTECTION COUNCIL
អង្គការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសង្គមជាតិ
ចាត់តាំងឱ្យ ដាក់ឱ្យដំណើរការ ធ្វើនិវត្តន៍ ចាត់ចែងដោយ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ការងារសង្គម ភ្នំពេញ ប្រកាន់ឆ្នាំងសង្កែ ក្រុងភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ ..../...../...../.....
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ការងារសង្គម ភ្នំពេញ ប្រកាន់ឆ្នាំងសង្កែ ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ N.S.P.C.
អាណាព្យាបាល ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ការងារសង្គម ភ្នំពេញ ប្រកាន់ឆ្នាំងសង្កែ ក្រុងភ្នំពេញ

ប្រធានគម្រោង :

ម្ចាស់ការងារ :	
ស្ថាបត្យករ :	
ជាងរចនាបរិយាកាស :	
គម្រោង :	PILE CAP DETAIL PLAN
មាត្រដ្ឋាន	1:50
លេខសន្លឹក	S3